


OGOLNE WYMAGANIA TECHNICZNE

PRZEWIDYWANYCH DO WBUADOWANIA OKIEN

SZUK 37 W PAWILONIE "G" WSZC KIL

1. WSPÓKRYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA CAŁEGO ZESTAWU $U < 1,1 \text{ W/M}^2\text{K}$.
2. OKUCIA OBUDOWIOWE, SYSTEMOWE.
3. OKNA WYPOSĄCZC' W SYSTEMOWE, DYSTANSOWE LISTWY PODOKIENNE W CELU KATWEGO MONTAZU PARAPETU WEWNĘTRZNEGO.
4. SYSTEM S 9000
5. KOLOR BIAŁY
6. LISTWY: STANDARDOWE
7. USZCZELKI: STANDARDOWE

SZKICE

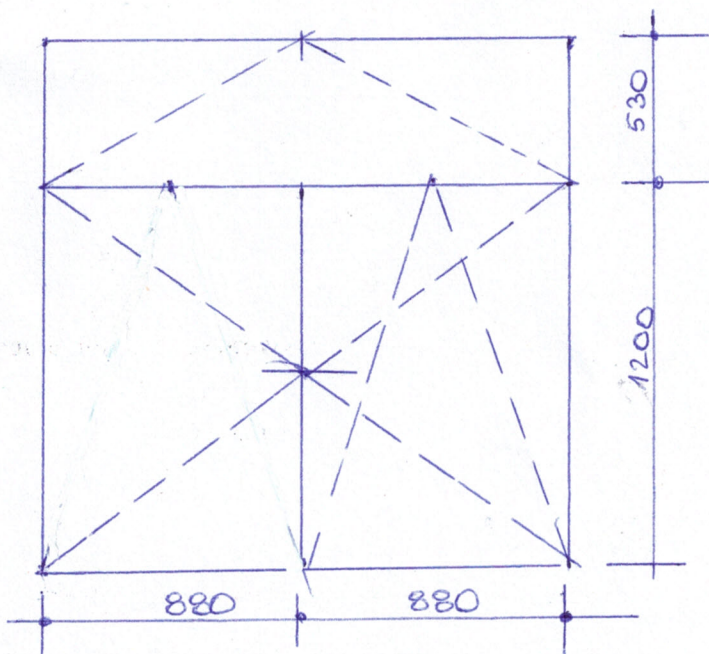

SZKIC
J.W.

POZ. NR 1

SZTUK 20

GABARYT

1760 X 1730 MM

- OKNA WYPOSĄCZONE W OTWIERACZ NASWIETLA ORAZ KLAMKI Z KLUCZYKI
- SZKLENIE TRZYSZYBOWE ZE SZKŁEM BEZPIECZNYM OD WEWNĄTRZ.
- SZKŁO 331/18/A/16/A

POZ. NR 2 SZTUK 17

GABARYT

1760 X 1730 MM.

- OKNA WYPOSĄCZONE W OTWIERACZ NASWIETLA
- SZKLENIE TRZYSZYBOWE
- SZKŁO 4/18/A/18/A.