


TABLICA TO-1/P

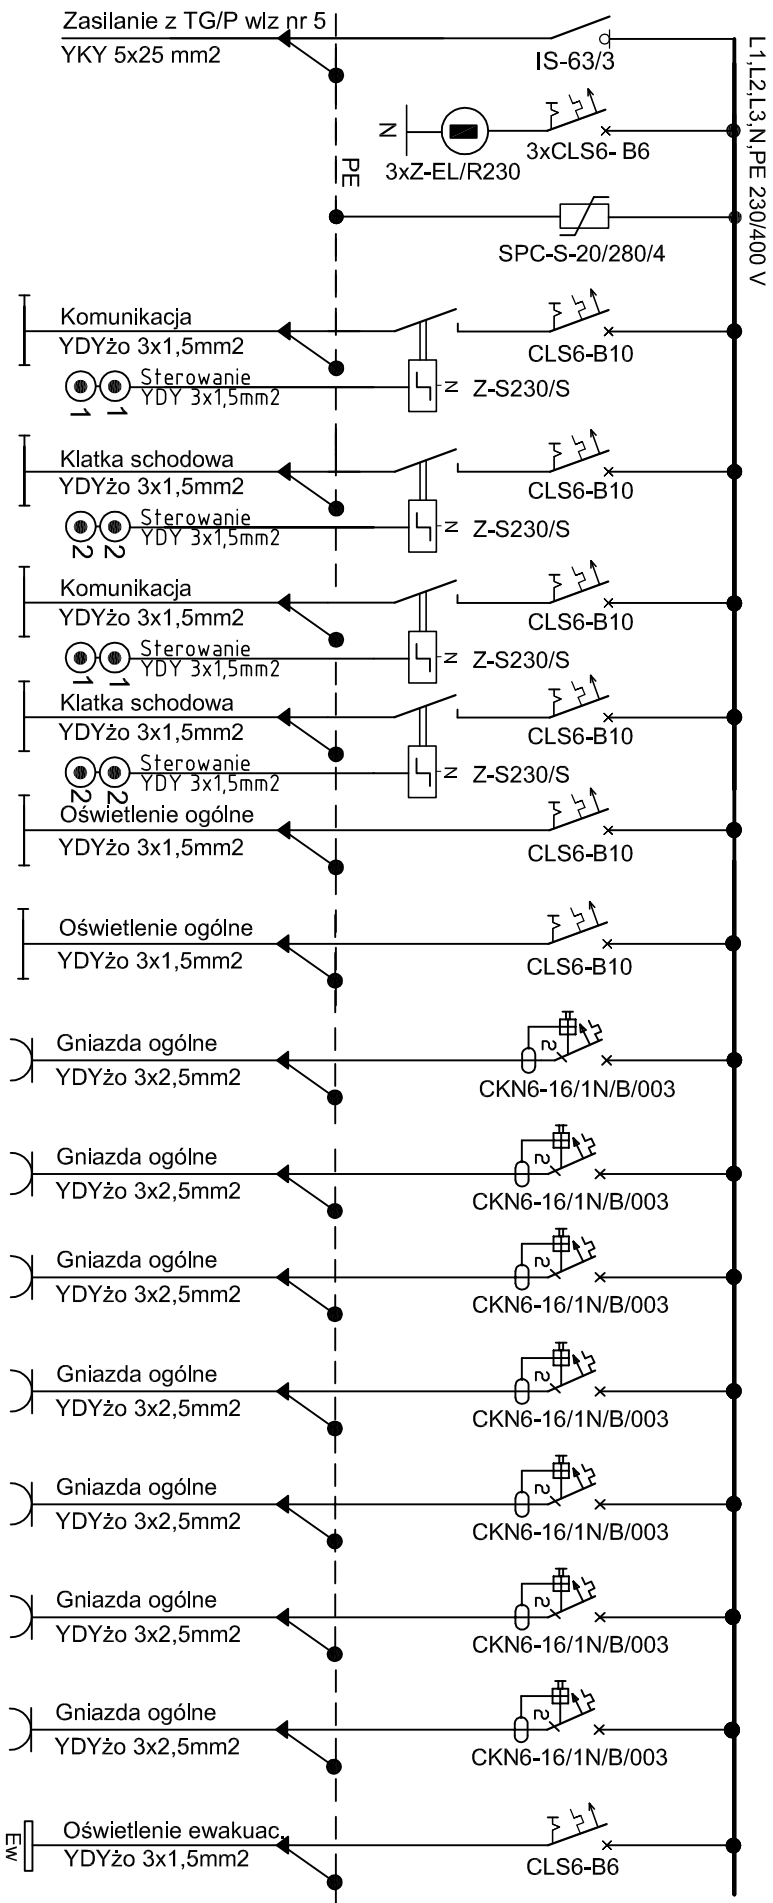

Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ilość odbiorn.	15	14	6	21	16	17	6	6	6	6	5	8	7	6
Moc[kW]	1,1	1,1	0,5	1,8	1,2	1,2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,5	2,4	2,1	0,1

UWAGA:

1. Tablicę wyposażać w modułowe bloki listew rozdzielczych BPZ-KB-8/125
2. Aparatura firmy Moeller

Jednostka projektowa:



CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canaea.com.pl

Zadanie:

REMONT
ODDZIAŁU CHOROZB ZAKAŻNYCH
I ODDZIAŁU DERMATOLOGICZNEGO
PRZY UL. RADIOWEJ W KIELCACH

Adres obiektu:

Kielce, ul. Radiowa 7
działki nr ew. 66/1, obręb 0017

Data:

06.2012

Skala:

Tytuł: SCHEMAT TABLICZY TO-1/P
PARTER

Rysunek:

ELE-018

Rewizja: A

Nr proj.: 12-03-01

FUNKCJA NAZWISKO

Projektował: Inż. Janusz Wajdon
Upr. bud. KL-242/89

Opracował: Inż. Z. Chojnacki

Sprawił: Inż. W. Wojciechowski
Upr. bud. 319/KL/74

Branża: ELEKTRYCZNA

Elap: PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS