


TABLICA T1-1/P

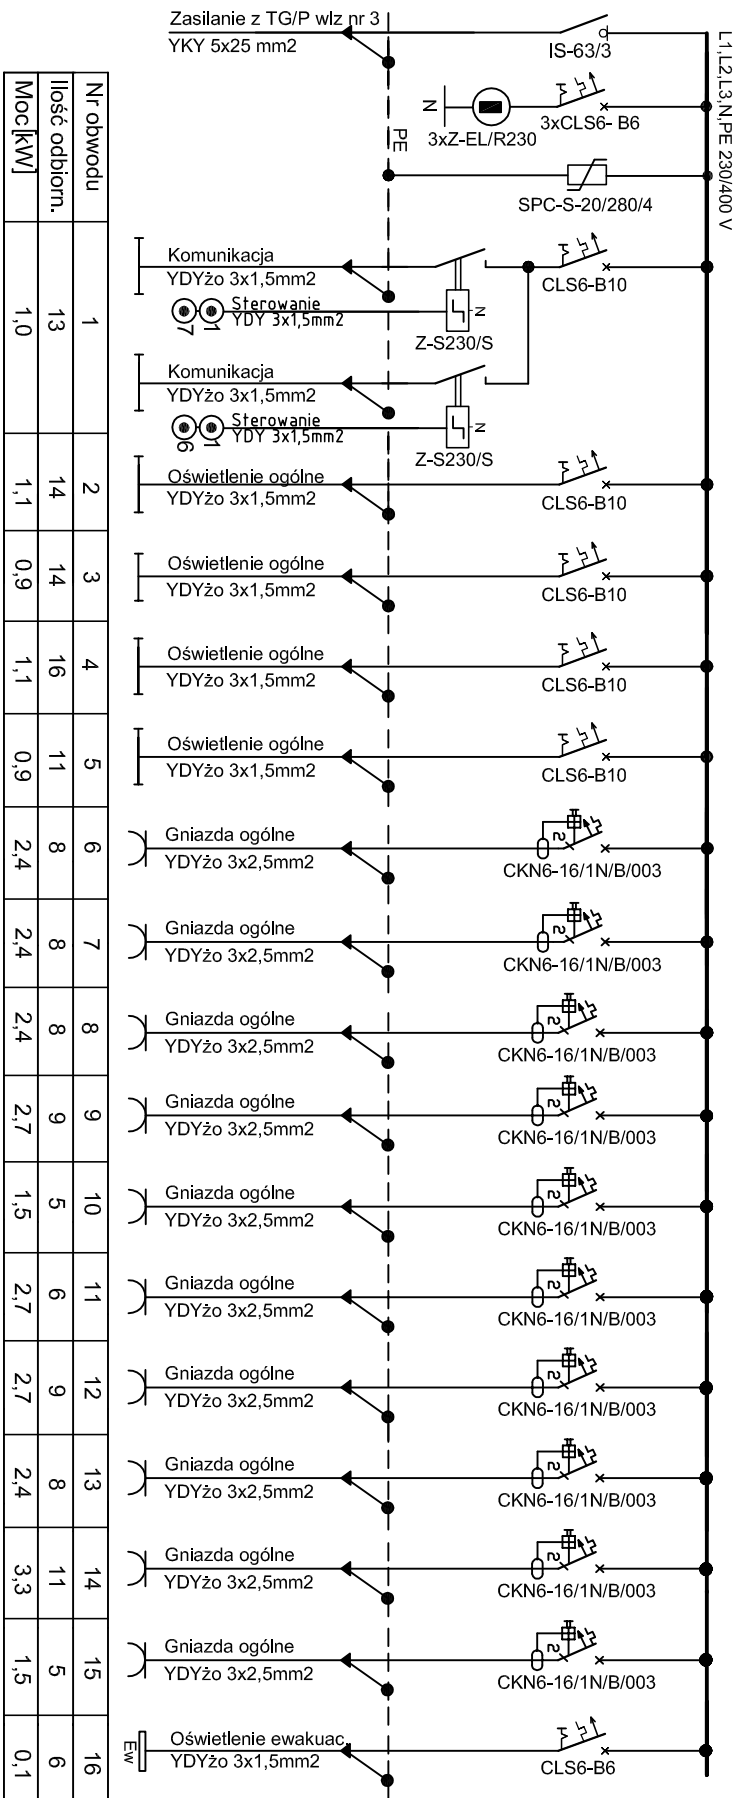

Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ilość odbiom.	13	14	14	16	11	8	8	8	9	5	6	9	8	8	5	6
Moc[kW]	1,0	1,1	0,9	1,1	0,9	2,4	2,4	2,4	2,7	1,5	2,7	2,7	2,4	3,3	1,5	0,1

UWAGA:
1. Tablicę wyposażać w modułowe bloki listew rozdzielczych BPZ-KB-8/125
2. Aparatura firmy Moeller

PI=31,5 kW
kz=0,6
Ps=18,9 kW

Jednostka projektowa:		FUNKCJA		NAZWISKO		PODPIS	
CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski 25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4 tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canaea.com.pl		Projektował:		Inż. Janusz Waleń Upř. bud. KL-242/89			
Zadanie:		Opracował:		Inż. Z. Chojnecki			
REMONT ODDDZIAŁU CHOROZÓB ZAKAŻNYCH I ODDZIAŁU DERMATOLOGICZNEGO PRZY UL. RADIOWEJ W KIELCACH		Sprawdził:		Inż. W. Wojciechowski Upř. bud. 319/KL/74			
Adres obiektu:		Branża:		ELEKTRYCZNA			
Kielce, ul. Radiowa 7 działki nr ew. 66/1, obręb 0017		Etap:		PROJEKT BUDOWLANY			
Data:		Tytuł:		Rysunek:		Rewizja:	
06.2012		SCHEMAT TABLICY T1-1/P I PIĘTRO		ELE-015		A	
Skala:						Nr proj.: 12-03-01	