

BUDYNEK MAGAZYNU
ODPADÓW MEDYCZNYCH
Instalacje sanitarne


SKALA 1:100




LEGENDA:

- 16 x 2.0 Przewody zimnej wody Herz/PERT
- 16 x 2.0 Przewody ciepłej wody użytkowej Herz/PE-RT
- Elektryczny przepływowy podumywalkowy podgrzewacz wody Amicus
- PVC Ø60 -przewód kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej
- Ø110PVC (Pk1) -połpion kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej
- CEB-508/2 230V - grzejnik elektryczny - Adonara prod. Purmo
- EDM 200 - wentylator wyciągowy EDM 200
- infiltracja
- ASYG07LU - jednostka wewnętrzna klimatyzacji
- odprowadzenie ściepłn - rura PVC
- R410 A- rury miedziane
- R410 A- rury miedziane


RZUT




RZUT



RZUT



RZUT

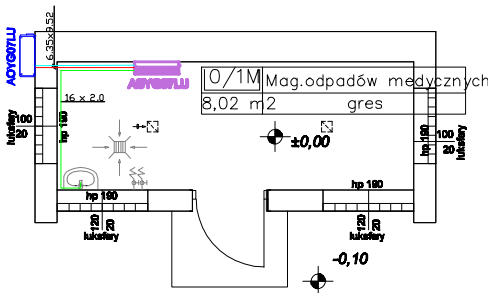

UWAGA:
ściany wewnętrzne budynku wyłożone glazurą do pełnej wysokości
wentylacja ze wspomaganie mechanicznym + klimatyzacja
grzejnik elektryczny

| | | | |
|--|--------------|--|--|
| Jednostka projektowa: CANEA CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski 25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4 tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl | FUNKCJA | NAZWISKO | PODPIS |
| | Projektował: | mgr inż. Iwona Zalińska nr upr. SWK/0057/POOS/07 | |
| | Opracował: | mgr inż. Maciej Żamowiecki | |
| | Opracował: | mgr inż. Monika Przepiórka | |
| Zadanie: REMONT ODDZIAŁU CHOROÓB ZAKAŻNYCH I ODDZIAŁU DERMATOLOGICZNEGO PRZY UL. RADIOWEJ W KIELCACH | Sprawdził: | mgr inż. Marcin Kochel nr upr. SWK/0123/POOS/07 | |
| | Branch: | SANITARNA | |
| Adres obiektu: Kielce, ul. Radiowa 7 działki nr ew. 66/1 obręb 0017 | Etap: | PROJEKT BUDOWLANY | |
| Data: 06.2012 | Tytuł: | BUDYNEK MAGAZYNU ODPADÓW MEDYCZNYCH Instalacje sanitarne | |
| Skala: 1:100 | Rysunek: | SAN-025 | Revizja: A Nr proj.: 12-03-01 |