


TABLICA TP-2/P

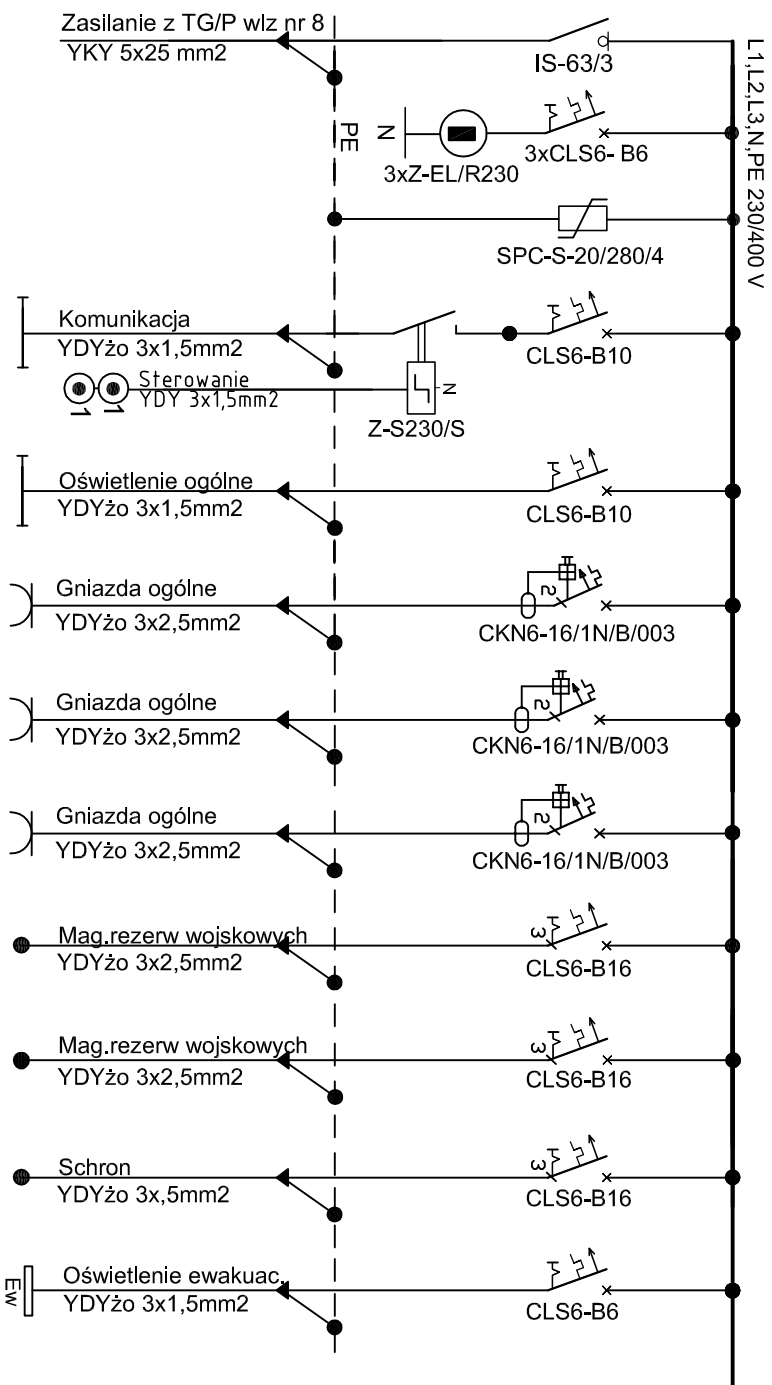

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Nr obwodu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ilość odbiorn. | 8 | 8 | 20 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Moc[kW] | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 0,9 | 2,1 | 1,2 | 1,2 | 2,1 | 0,1 |

UWAGA:

1. Tablicę wyposażać w modułowe bloki listew rozdzielczych BPZ-KB-8/125
2. Aparatura firmy Moeller

$P_i = 10,3 \text{ kW}$
 $k_z = 0,4$
 $P_s = 4,1 \text{ kW}$

| | | | |
|---|--------------------------------|---|--|
| Jednostka projektowa: | |  | |
| CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski | | | |
| 25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4 | | | |
| tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl | | | |
| Zadanie: | REMONT | Sprawdził: | Inż. W. Wojciechowski Upř. bud. 319/KL/74 |
| ODDZIAŁ U CHOROÓB ZAKAŻNYCH I ODDZIAŁU DERMATOLOGICZNEGO PRZY UL. RADIOWEJ W KIELCACH | | Brana: ELEKTRYCZNA | |
| Adres obiektu: | | Etap: PROJEKT BUDOWLANY | |
| Kielce, ul. Radiowa 7 działki nr ew. 66/1 obręb 0017 | | | |
| Data: 06.2012 | Tytuł: SCHEMAT TABLICZY TP-2/P | Rysunek: ELE-022 | Revizja: A |
| Skala: | PIWNICE | Nr proj.: | 12-03-01 |