





RZUT I PIĘTRA

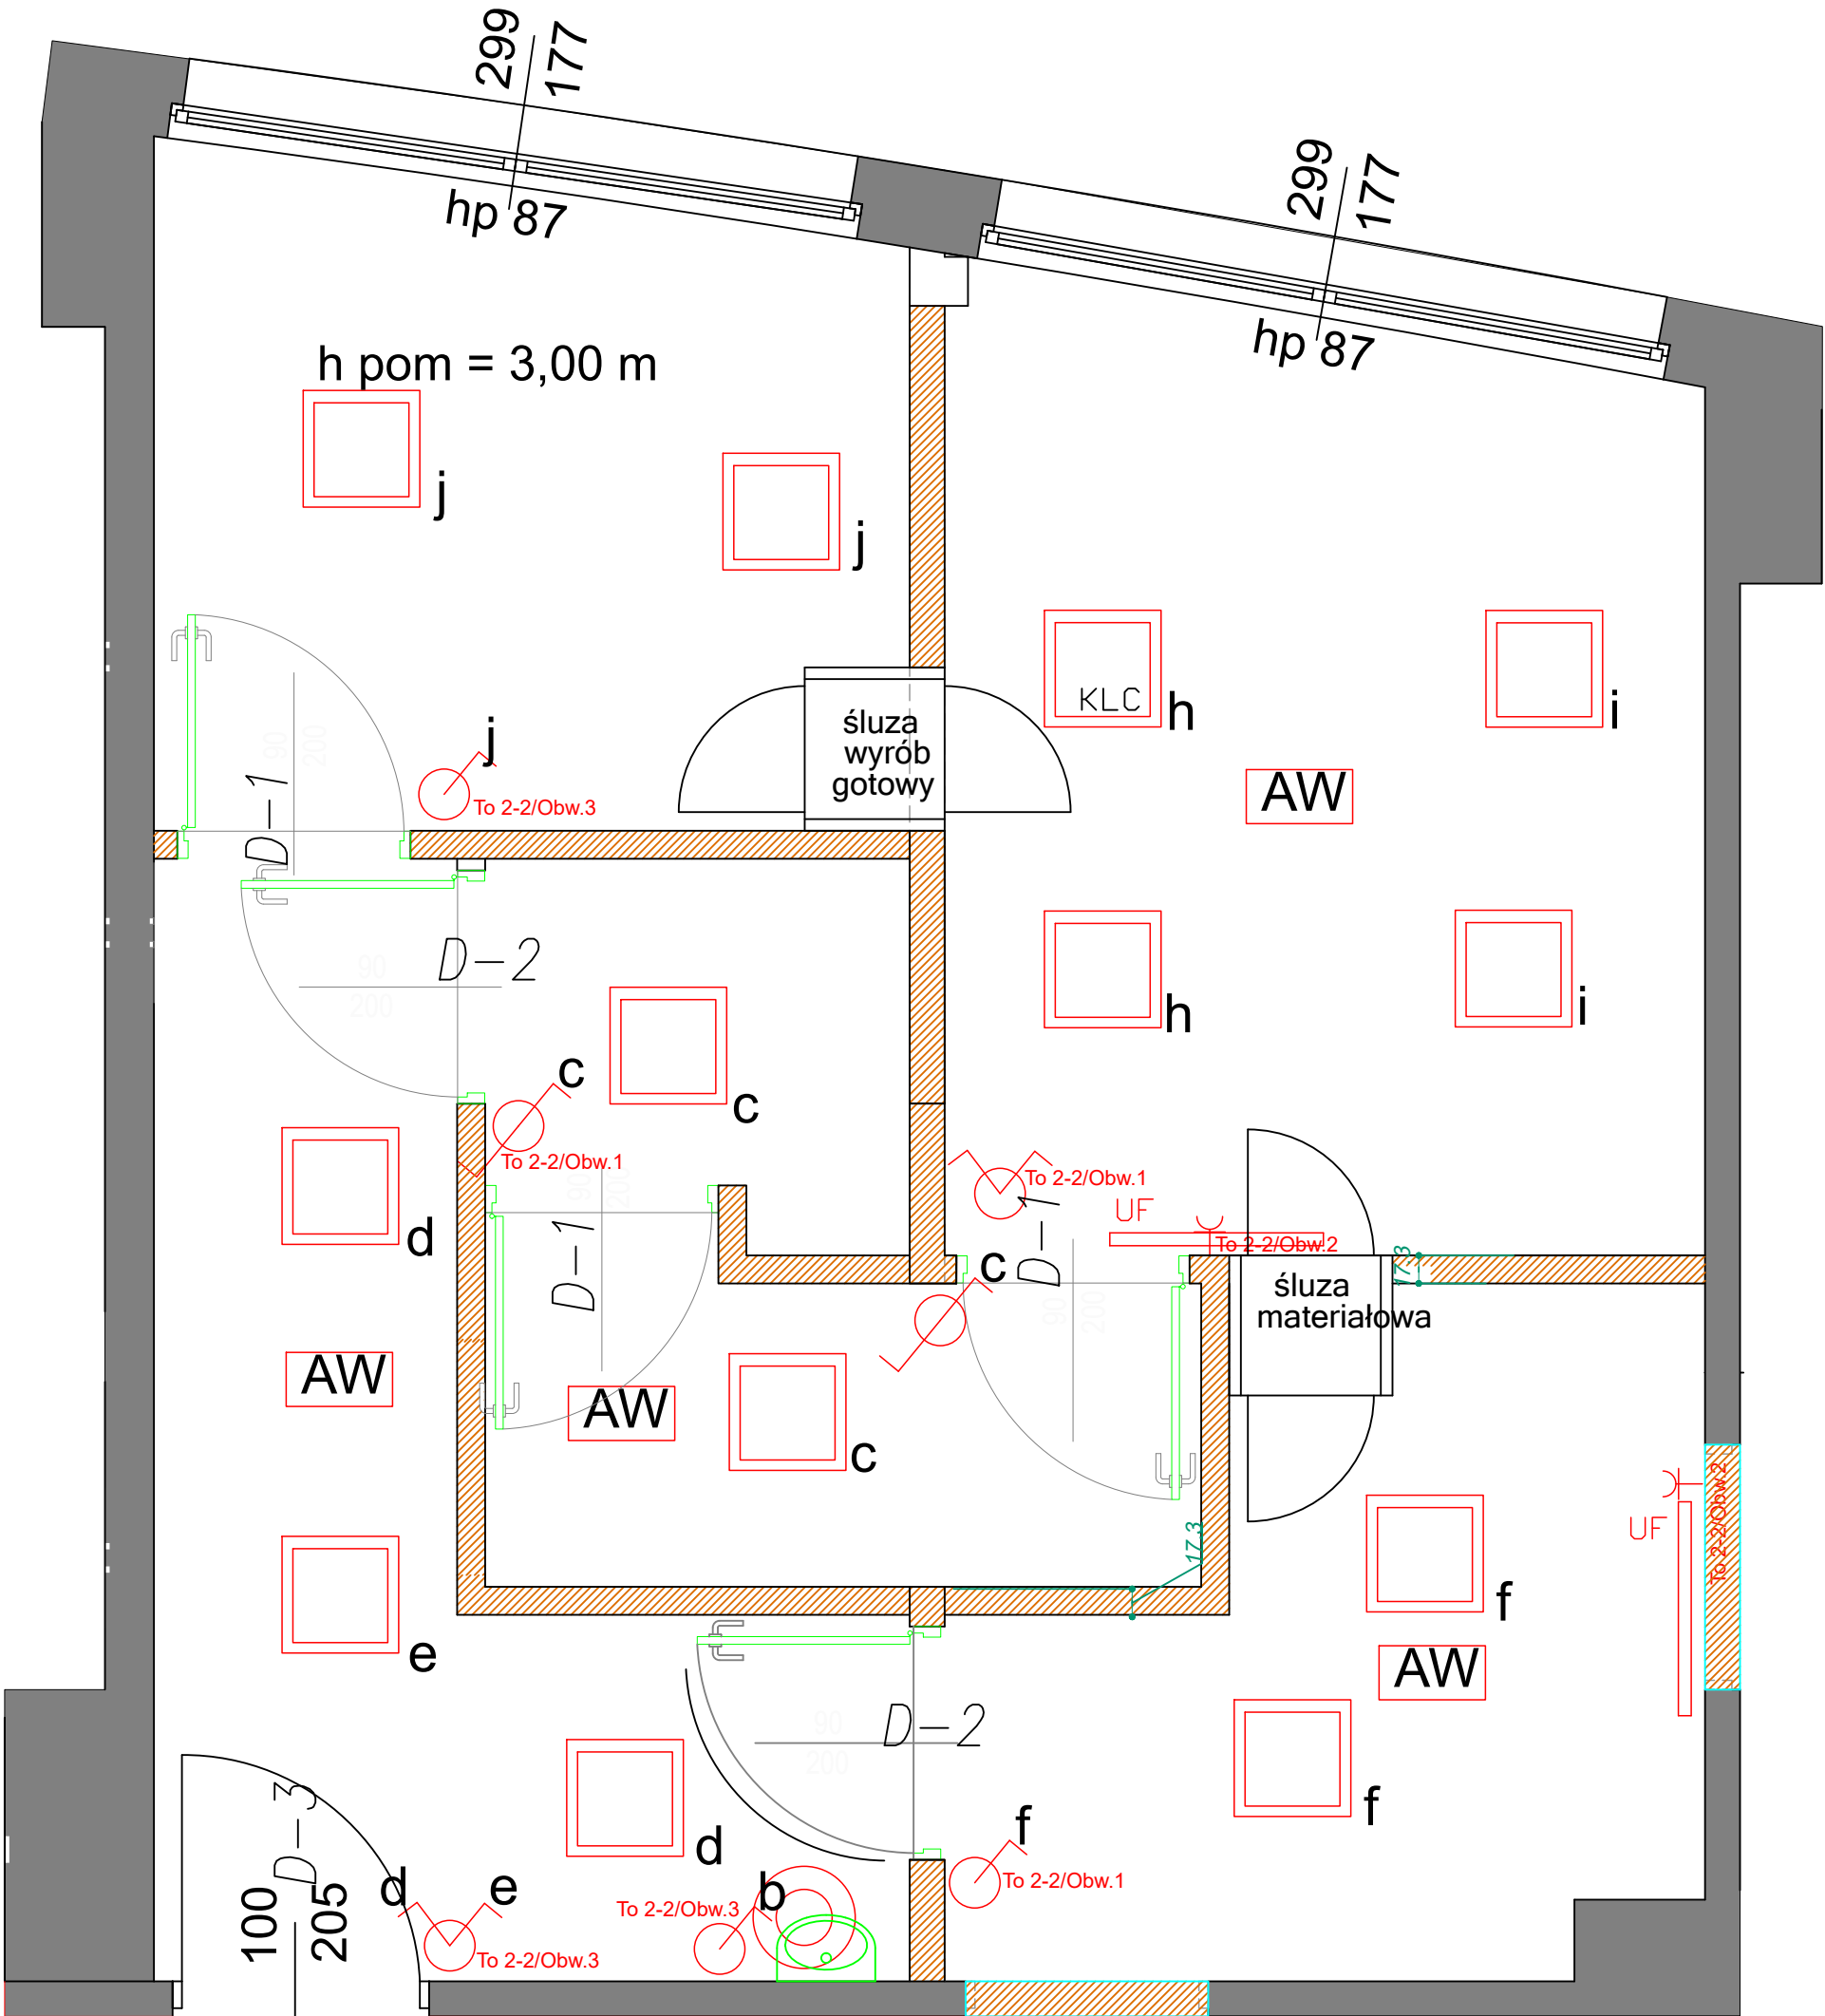

SCHEMAT BUDYNKU



Oprawa typu ROMA CLEAN IP65 LED.
Do sufitów podwieszanych 600x600.
Moc 43W strumień min. 5100lm.




Oprawa plafon n/t IP65 LED.Moc 13W .



Oprawa awaryjna do zabudowy 1W .




Włącznik jednobiegunowy p/t IP44



Włącznik świecznikowy p/t IP44



Włącznik schodowy p/t IP44



Oprawa typu NBVE 60/30 n/t.
Lampa bakteriobójcza i wirusobójcza
przepływowa, bez licznika czasu pracy.

Instalacja oświetlenia w wykonaniu p/t.
Zastosować przewody bezhalogenowe
typu NHXMH-J 3(4)x1,5mm

Investor:	WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH		
Temat:	ADAPTACJA POM. NA POTRZEBY PRACOWNI ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH		
Adres obiektu:	Kielce, ul. Grunwaldzka 45		
Rewizja:	A	Branża:	ELEKTRYCZNA
Nr proj.:	PROJEKT TECHNICZNY		
Data:			
03.2023			
FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS	
Opracował:	mgr inż. Sławomir Cholewka		
Tytuł:	INSTALACJA OŚWIETLLENIA		Skala:
			Rys.: E1