



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl



Kielce, dn.03.12.2025 r.

EZ/221/2025/MZ

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) na: „Wymiana drzwi przeciwpożarowych na terenie parkingu wielopoziomowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA i ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT


Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45, udziela odpowiedzi na zadane pytania w w/w postępowaniu.

Pytanie nr 1

Zamawiający w załączniku 2.1 „Wymagane minimalne parametry” dla drzwi D1 zawarł w pkt 4 wysokość otworu - 210cm, w pkt 6 wysokość światła przejścia – 201,5cm a z kolei w pkt 28 wysokość zewnętrzna ościeżnicy -209,1cm co sprawia że wymagana jest podlewka betonowa pod nadproże celem wykonania poprawnego zabezpieczenia strefy p.poż.


W związku z powyższym czy Wykonawca:

- a) Biorąc pod uwagę parametry wskazane przez Zamawiającego (światło przejścia z wysokości pkt 6 + wysokość światła przejścia pkt 6 + wysokość ościeżnicy pkt 28) wykonanie ww drzwi będzie jak na rys. poniżej z wypełnieniem warstwą betonową nadproża

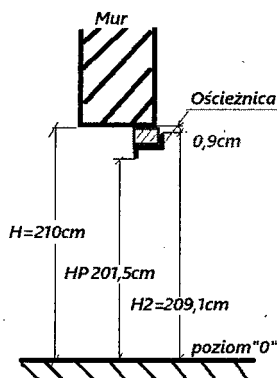



- b) Biorąc pod uwagę parametr wysokości otworu w murze 210cm (prawidłowe dopasowanie drzwi wg wytycznych montażowych) dopasować wysokość światła przejścia HP oraz wysokość ościeżnicy H2 do warunków zabudowy jak na rys. poniżej

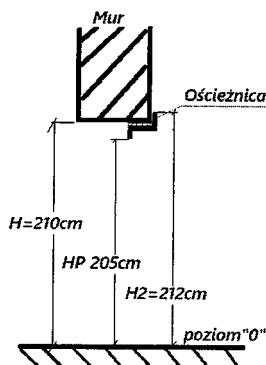


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zawarte w pkt b)

Pytanie nr 2

Zamawiający w załączniku 2.1 „Wymagane minimalne parametry” dla drzwi D4 zawarł w pkt 4 wysokość otworu - 210cm, w pkt 6 wysokość światła przejścia – 201cm a z kolei w pkt 28 wysokość zewnętrzna ościeżnicy -208,6cm co sprawia że wymagana jest podlewka betonowa pod nadproże celem wykonania poprawnego zabezpieczenia strefy p.poż.


W związku z powyższym czy Wykonawca:

- a) Biorąc pod uwagę parametry wskazane przez Zamawiającego (światło przejścia z wysokości pkt 6 + wysokość światła przejścia pkt 6 + wysokość ościeżnicy pkt 28) wykonanie ww drzwi będzie jak na rys. poniżej z wypełnieniem warstwą betonową nadproża

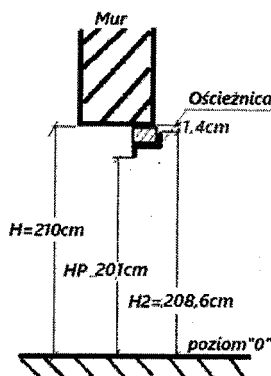



- b) Biorąc pod uwagę parametr wysokości otworu w murze 210cm (prawidłowe dopasowanie drzwi wg wytycznych montażowych) dopasować wysokość światła przejścia HP oraz wysokość ościeżnicy H2 do warunków zabudowy jak na rys. poniżej

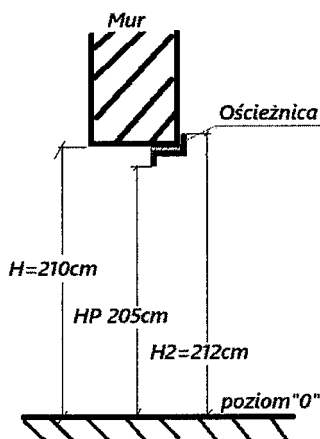


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zawarte w pkt b)

Pytanie nr 3

Zamawiający w załączniku 2.1 „Wymagane minimalne parametry” dla drzwi D3 zawarł w pkt 4 wysokość otworu - 210cm, w pkt 6 wysokość światła przejścia – 201cm a z kolei w pkt 26 wysokość zewnętrzna ościeżnicy -208,6cm co sprawia że wymagana jest podlewka betonowa pod nadproże celem wykonania poprawnego zabezpieczenia strefy p.poż.


W związku z powyższym czy Wykonawca:

- a) Biorąc pod uwagę parametry wskazane przez Zamawiającego (światło przejścia z wysokości pkt 4 + wysokość światła przejścia pkt 6 + wysokość ościeżnicy pkt 26) wykonanie ww drzwi będzie jak na rys. poniżej z wypełnieniem warstwą betonową nadproża

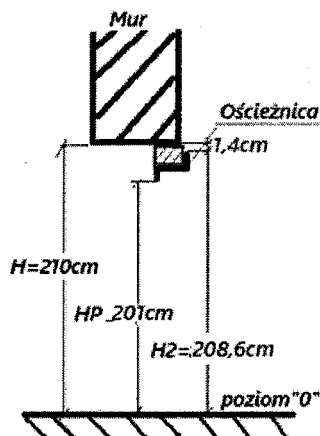



b) Biorąc pod uwagę parametr wysokości otworu w murze 210cm (prawidłowe dopasowanie drzwi wg wytycznych montażowych) dopasować wysokość światła przejścia HP oraz wysokość ościeżnicy H2 do warunków zabudowy jak na rys. poniżej

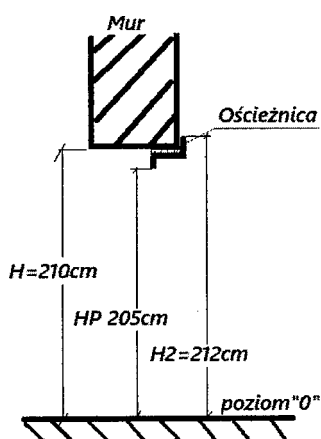


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zawarte w pkt b)

Pytanie nr 4

Zamawiający w załączniku 2.1 „Wymagane minimalne parametry” dla drzwi D5 zawarł w pkt 4 wysokość otworu - 210cm, w pkt 6 wysokość światła przejścia – 201cm a z kolei w pkt 26 wysokość zewnętrzna ościeżnicy -208,6cm co sprawia że wymagana jest podlewka betonowa pod nadproże celem wykonania poprawnego zabezpieczenia strefy p.poż.

W związku z powyższym czy Wykonawca:

a) Biorąc pod uwagę parametry wskazane przez Zamawiającego (światło przejścia z wysokości pkt 6 + wysokość światła przejścia pkt 6 + wysokość ościeżnicy pkt 26) wykonanie ww drzwi będzie jak na rys. poniżej z wypełnieniem warstwą betonową nadproża

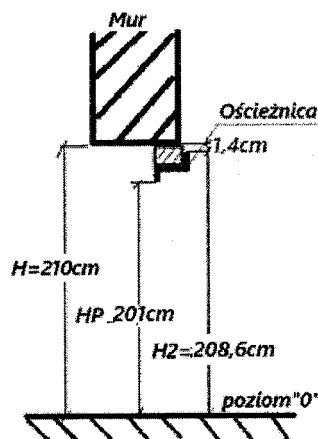




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszckielce.pl
www.wszckielce.pl



b) Biorąc pod uwagę parametr wysokości otworu w murze 210cm (prawidłowe dopasowanie drzwi wg wytycznych montażowych) dopasować wysokość światła przejścia HP oraz wysokość ościeżnicy H2 do warunków zabudowy jak na rys. poniżej

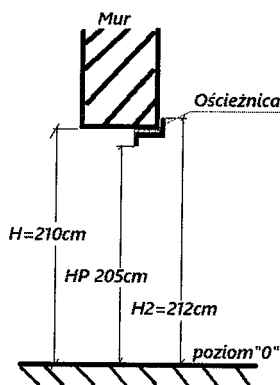

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zawarte w pkt b)

Odpowiedzi na pytania są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zamawiający, przesuwa termin składania ofert z 05.12.2025 r. na **10.12.2025 r.** bez zmiany godziny składania ofert.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Marta Zębała
mgr Marta Zębała
INSPEKTOR

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
2025-12-05
[Signature]
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
[Signature]
mgr Sebastian Szantawski

[Signature]
Krzysztof Szała
Radca Prawny
WA-13940

Z-CIA DYREKTORA
ds. Operacyjnych
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/36-71-269
e-mail: marta.zebala@wszckielce.pl
[Signature]
Patrycja Stępniewska