




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail:
www.wszzkielce.pl

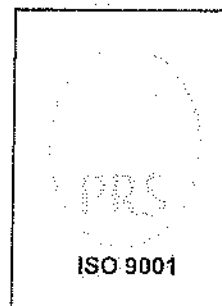

Znak sprawy: TL.073.577.2026

Kielce, dnia 27.03.2026 r

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. Z. 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) pn.: „Zakup i dostawa zabudowy meblowej do pomieszczeń Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dział Techniczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Dotyczy załącznika nr 2.1 punkt 5 – Czy zamawiający dopuści szuflady typu skrzynkowego (boki metalowe) z systemem krytych prowadnic z pełnym wysuwem z funkcją cichego domyku, regulacja frontu 3D. Udźwig min. 30 kg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, szuflady typu skrzynkowego (boki metalowe) z systemem krytych prowadnic z pełnym wysuwem z funkcją cichego domyku, regulacja frontu 3D. Udźwig min. 30 kg.

Pytanie nr 2. Prosimy o wskazanie z jakiego materiału ma być wykonany blat roboczy w zabudowie meblowej – blat postforming HPL 38 mm

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż blat winien być wykonany z płyty wiórowej (jako rdzeń), a wierzchnia powierzchnia - laminat HPL, gr. min 38 mm

Pytanie nr 3: Prosimy o potwierdzenie, iż w pozycji pierwszej w zakres oferty nie wchodzi sprzęt AGD.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w pozycji pierwszej w skład zabudowy ze sprzętów AGD wchodzi tylko zlewozmywak wykonany ze stali nierdzewnej jednokomorowy, gładki, natomiast meble mają być dostosowane do możliwości zamontowania sprzętu AGD pod zabudowę.

Pytanie nr 4: Czy oferent ma dostarczać wraz ze zlewem baterie zlewozmywakową?



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: uszkodzenia@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Wykonawca winien dostarczyć baterię zlewozmywakową ścienną.

Pytanie nr 5: Dotyczy załącznika nr 2.1 punkty 17-23. Czy Zamawiający dopuści stelaże metalowe malowane proszkowo na nogach z profilu 50 x 50 mm a belka wzdłużna wykonana z profilu stalowego/ ramie 50 x 30 x 2 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, stelaże metalowe malowane proszkowo na nogach z profilu 50 x 50 mm, a belka wzdłużna wykonana z profilu stalowego/ ramie 50 x 30 x 2 mm.

Pytanie nr 6: Dotyczy rysunków poglądowych pozycja 2 i opisu. Nie ma możliwości wykonania blatu o długości 3000mm w jednym elemencie, ze względu na maksymalną długość płyty wynoszącą 2800 mm. W związku z powyższym, wskazany blat musi zostać podzielony na co najmniej dwie części. Z uwagi na konieczność łączenia elementów, niezbędne jest zastosowanie dodatkowego podparcia w centralnej części blatu. Samo wsparcie na ramie montowanej do ściany nie zapewni wystarczającej stabilności konstrukcji stołu roboczego. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zastosowania stelaża na nogach o przekroju 50 x 50 mm (zgodnie z wcześniejszymi założeniami), wraz z dodatkowymi nogami umieszczonymi w środkowej części blatu, pełniącymi funkcję jego podparcia i stabilizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza podziału blatu 3000 x 700 o grubości min 38 mm. (najdłuższy możliwy wymiar jaki jest dostępny to 4100 mm). Zamawiający nie dopuszcza zastosowania dodatkowego stelaża na nogach, a jedynie Zamawiający dopuszcza umieszczenie dodatkowych nóg umieszczonych w środkowej części blatu, pełniących funkcję jego podparcia i stabilizacji, z jednoczesnym zastrzeżeniem zachowania swobodnej pracy pracowników dla trzech stanowisk komputerowych.

Pytanie nr 7: Dotyczy pozycji 1 sala II – prosimy o dopuszczenie umieszczenia nogi metalowej malowanej proszkowo dla wsparcia blatu o wymiarach 2700 x 700 mm jak wyżej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z jednoczesnym zastrzeżeniem zachowania swobodnej prac pracownika na stanowisku komputerowym.

Z-CA POŁOŻNIJ KOORDYNATOR
Kliniki Położnictwa i Ginekologii
mgr Z. Aleksandra Głuszek
spec. piel. ginekologii i położnictwa

zastępca Dyrektora
 ds. Technicznych
mgr Małgorzata Pawlik

Dział Techniczny

mgr Wioletta Szulc
Inspektor

RADCA PRAWNY
Karolina Mazur-Durnaś

LEK. GŁÓWNY
ds. Lecznictwa

Krzysztof...