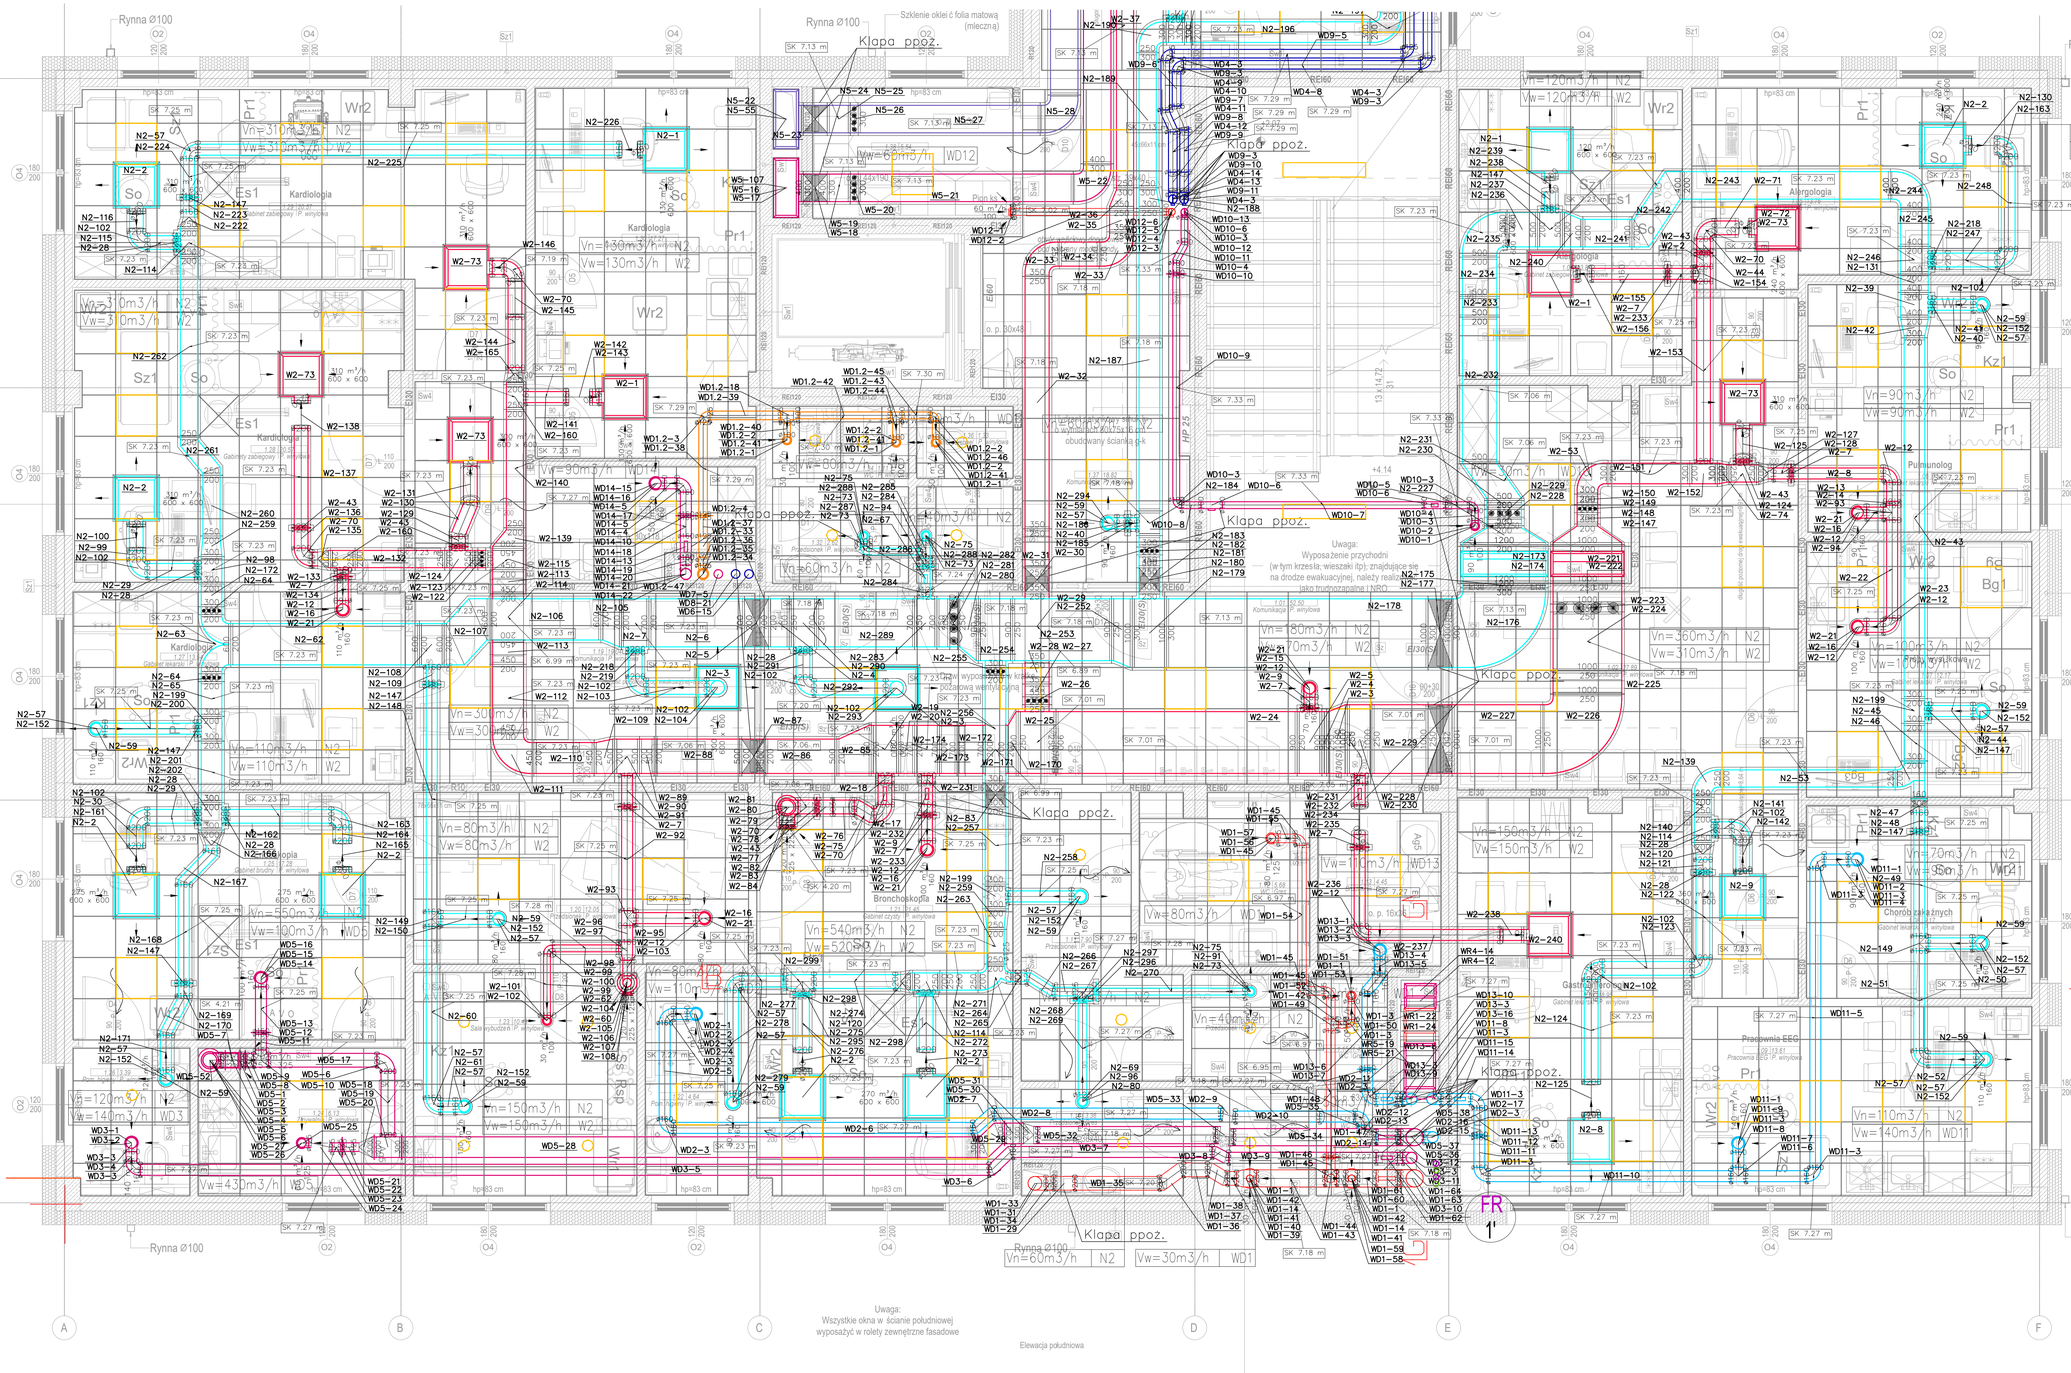
Rynna Ø100
Szklenie oklei ć folia matową (mleczną)
Klapa ppoż.
Kardiologia
Alergologia
Bronchoskopia
Chorób zakaźnych
Pulmunolog
Gastroenterologia
Pracownia EEG
Pracownia USG
Pracownia RTG
Wr2
Wr1
Pr1
Pr2
So
Sz1
Sz2
Es1
Kz1
Bg1
Sw1
Sw2
Sw3
Sw4
Vn=310m3/h N2
Vw=310m3/h W2
Vn=120m3/h N2
Vw=120m3/h W2
Vn=240m3/h N2
Vw=240m3/h W2
Vn=130m3/h N2
Vw=130m3/h W2
Vn=90m3/h N2
Vw=90m3/h W2
Vn=60m3/h N2
Vw=60m3/h WD12
Vn=80m3/h N2
Vw=80m3/h W2
Vn=150m3/h N2
Vw=150m3/h W2
Vn=70m3/h N2
Vw=70m3/h WD11
Vn=110m3/h N2
Vw=110m3/h W2
Vn=30m3/h N2
Vw=30m3/h W2
Vn=540m3/h N2
Vw=520m3/h W2
Vn=40m3/h N2
Vw=40m3/h WD11
Vn=550m3/h N2
Vw=190m3/h WD5
Vn=430m3/h N2
Vw=430m3/h W2
Vn=360m3/h N2
Vw=310m3/h W2
Vn=110m3/h N2
Vw=40m3/h WD11
Vn=30m3/h N2
Vw=30m3/h WD1
Vn=60m3/h N2
Vw=30m3/h WD1
Vn=140m3/h N2
Vw=140m3/h WD3
Vn=120m3/h N2
Vw=120m3/h W2
Vn=150m3/h N2
Vw=150m3/h W2
Vn=110m3/h N2
Vw=110m3/h WD13
Vn=80m3/h N2
Vw=80m3/h WD
Vn=40m3/h N2
Vw=40m3/h WD11
Vn=70m3/h N2
Vw=70m3/h WD11
Vn=110m3/h N2
Vw=40m3/h WD11
Vn=60m3/h N2
Vw=30m3/h WD1
Vn=90m3/h N2
Vw=90m3/h W2
Vn=100m3/h N2
Vw=100m3/h W2
Vn=240m3/h N2
Vw=240m3/h W2
Vn=360m3/h N2
Vw=310m3/h W2
Vn=110m3/h N2
Vw=110m3/h W2
Vn=30m3/h N2
Vw=30m3/h W2
Vn=60m3/h N2
Vw=30m3/h WD1
Vn=110m3/h N2
Vw=40m3/h WD11
Vn=70m3/h N2
Vw=70m3/h WD11
Vn=110m3/h N2
Vw=110m3/h W2
Vn=90m3/h N2
Vw=90m3/h W2
Vn=100m3/h N2
Vw=100m3/h W2
Vn=240m3/h N2
Vw=240m3/h W2
Vn=360m3/h N2
Vw=310m3/h W2
Vn=110m3/h N2
Vw=40m3/h WD11