

Kielce, dnia 05.06.2026 r.

Znak sprawy: EZ/90/2026/MW

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 ze zm.) pn. **Zakup i dostawę Stacji uzdatniania wody ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach w sprzęt medyczny do diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami onkologicznymi” dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni;** znak sprawy: EZ/90/2026/MW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespołony w Kielcach na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie nr 1

Z uwagi na duże zapotrzebowanie chwilowe SUW tj 24,2 m³/h prosimy o podanie średnicy rury zasilającej SUW?

Odpowiedź:


Rura zasilająca o średnicy PP DN50


Pytanie nr 2

Prosimy o podanie wymiarów drogi transportowej dla urządzeń SUW – podanie szerokości drzwi/korytarza.

Odpowiedź:

Zgodnie z zamieszczonym poniżej rzutem pomieszczenia

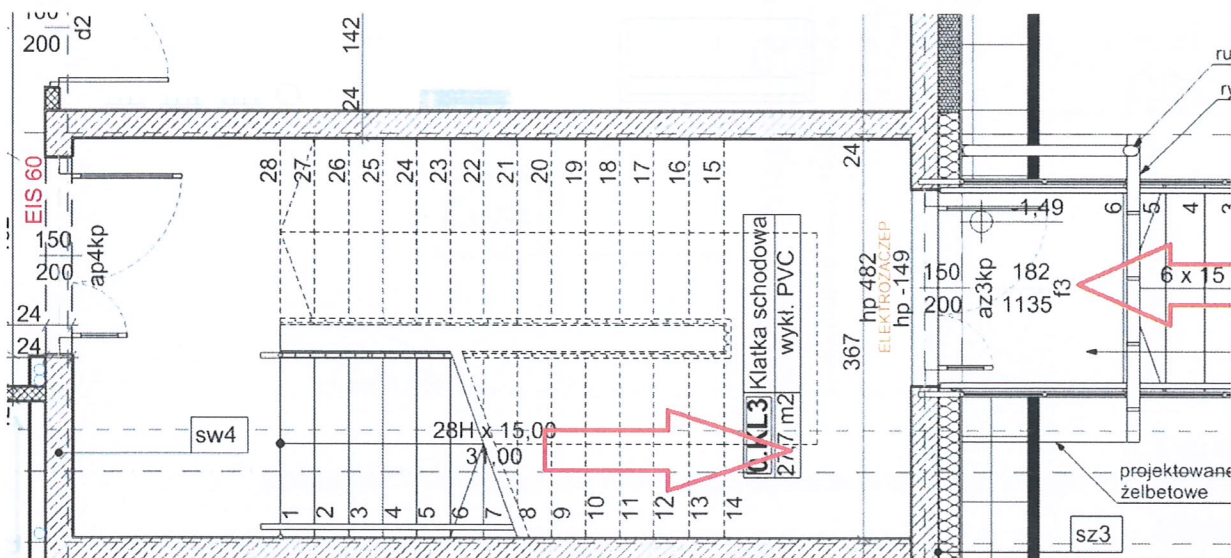

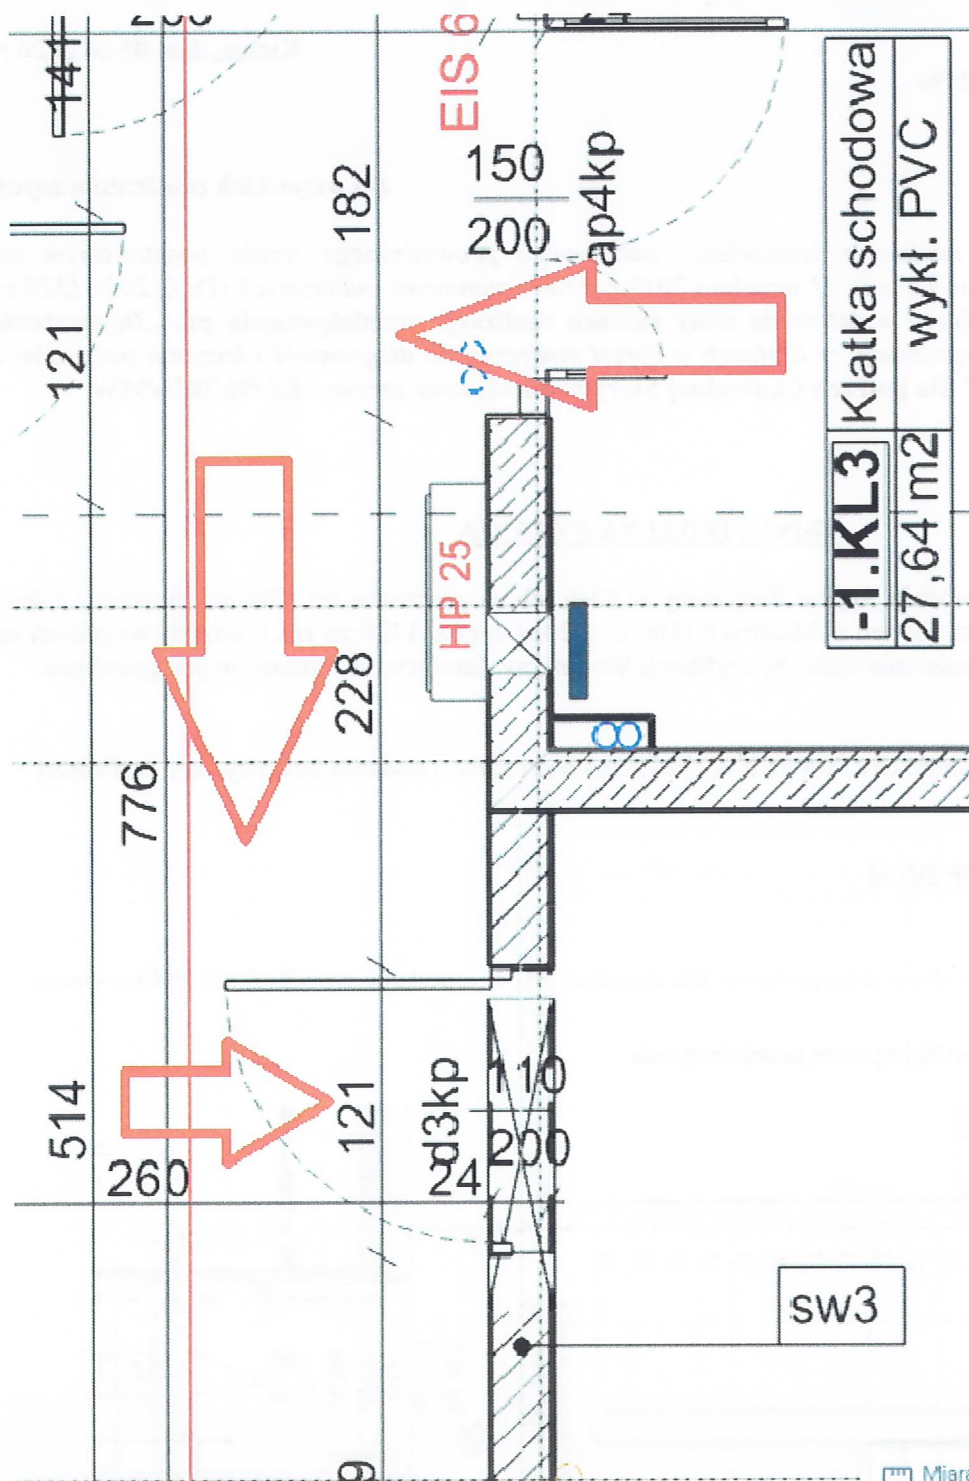

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie 2 x 2000l zbiorników na wodę miekką ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dopasowania się aranżacją układu urządzeń do wykonywanego pomieszczenia wraz z SUW na cele nawilżaczy instalacji wentylacji i klimatyzacji.

W złączeniu umiejscowienie urządzeń – Załącznik do Odpowiedzi na pytania-Wymiary pomieszczeń

Pytanie nr 4

Proszę o podanie parametrów technicznych układu podnoszenia wody miękkiej – wydajność oraz wysokość podnoszenia

Odpowiedź:

Układ podnoszenia wody miękkiej o wydajności Q 14M³/H oraz wysokości H 100m słupa wody

Pytanie nr 5

Proszę o podanie parametrów technicznych układu podnoszenia przed SUW – wydajność oraz wysokość Podnoszenia

Odpowiedź:

Układ podnoszenia przez SUW o wydajności Q 24m³/h oraz wysokości H 40m słupa wody

Pytanie nr 6

Proszę o podanie parametrów technicznych filtra samopłuczającego – wydajność oraz stopień/klasa filtracji

Odpowiedź:

Filtr samopłuczający o parametrach technicznych:

- Zakres ciśnienia 2-6 bar,
- temperatura 4-30 stopni C,
- skuteczność 100UM

Pytanie nr 7

Proszę o podanie parametrów technicznych układu podnoszenia wody demi – wydajność oraz wysokość podnoszenia

Odpowiedź:


Układ podnoszenia wody demi o wydajności Q 14m³/h oraz wysokości H 80 słupa wody

Pytanie nr 8

Prosimy o dołączenie zdjęć pomieszczenia SUW gdzie będą zamontowane urządzenia

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia zrzut modelu BIM pomieszczenia (ustawienie i aranżacja przykładowa – ustawieni wg odpowiedzi na pytanie nr 3)

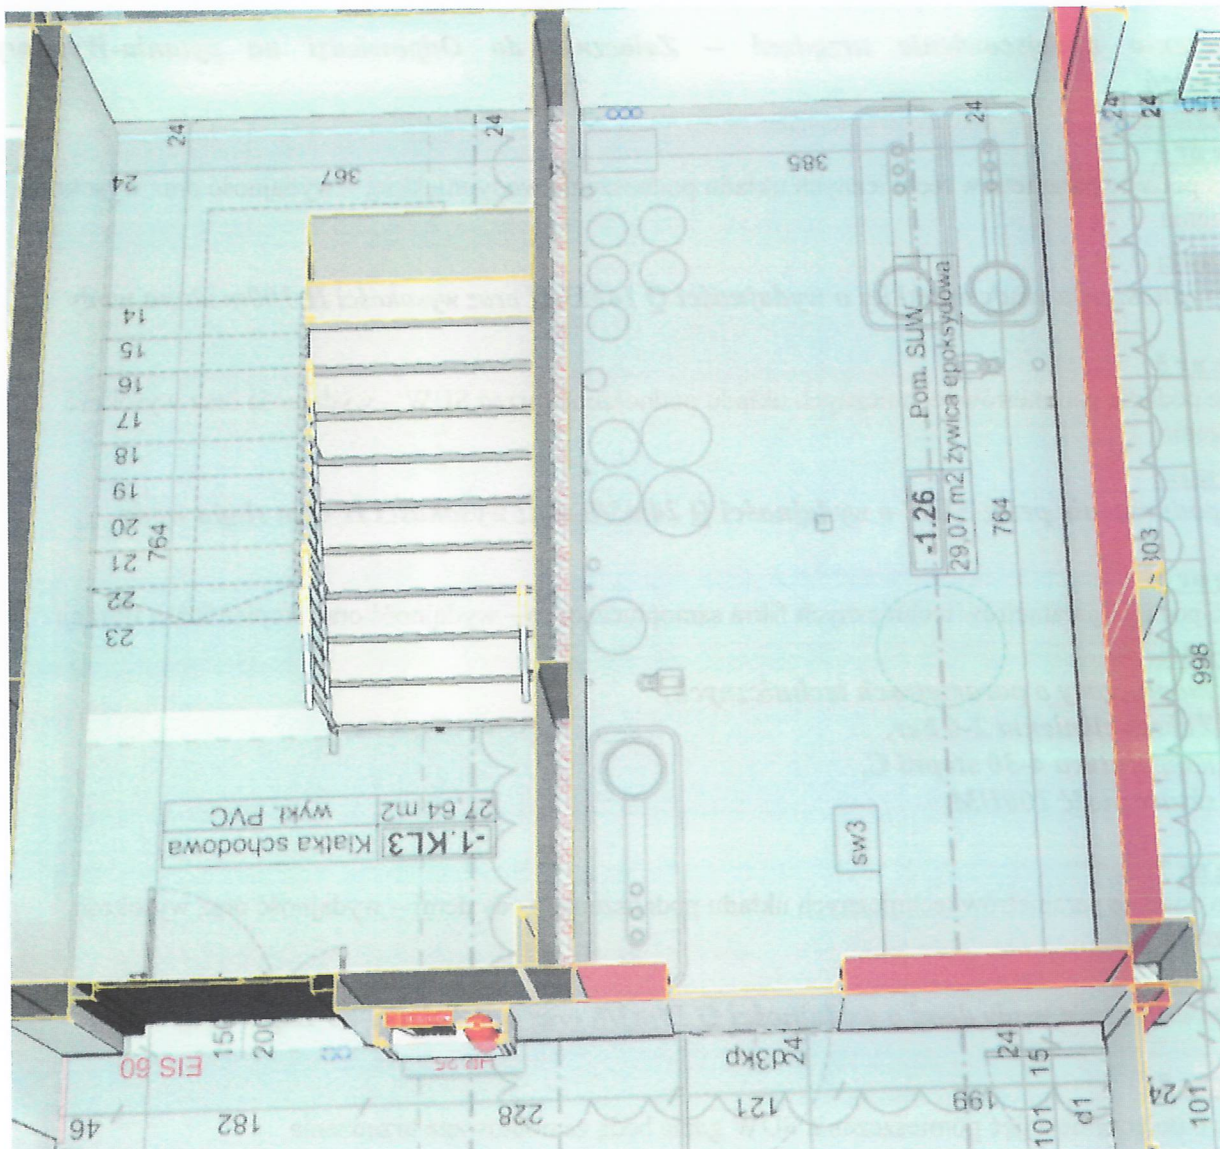

Pytanie nr 9

Prosimy o podanie wymiarów pomieszczenia w którym będzie montaż urządzeń

Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikiem do Odpowiedzi na pytania - Wymiary pomieszczeń.

Pytanie nr 10

Prosimy o potwierdzenie, że instalację elektryczną wykonuje Zamawiający – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy do wykonania jest jedynie instalacja PVC

Odpowiedź:

Potwierdzamy że instalację elektryczną wykonuje Zamawiający.

Pytanie nr 11

Prosimy o podanie godzin pracy Centralnej Sterylizatorni

Odpowiedź:

Sterylizatornia pracuje całą dobę.

Pytanie nr 12

Z uwagi na zbliżający się długi weekend oraz wyrażając chęć przystąpienia do przedmiotowego postępowania, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 16.06.2026r. Będziemy wdzięczni za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby, co umożliwi przygotowanie kompletnej i rzetelnej oferty. Z góry dziękuję za odpowiedź oraz przychylne potraktowanie naszej prośby.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z poniższą informacją wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert na dzień 16.06.2026 r.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 60 dni? Wskazany termin 30 dni od dnia zawarcia umowy jest zbyt krótkim terminem realizacji

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania zamówienia.

ZMIANA TERMINÓW

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

NOWE TERMINY:

- termin składania ofert: **16.06.2026 r. – godz. 9.00**
- termin otwarcia ofert: **16.06.2026 r. – godz. 9.30**

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający modyfikuje pkt 23 SWZ - Termin związania ofertą, nadając mu brzmienie: „Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 15.07.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

**Z-CA DYREKTORA
ds. lecznictwa**

Krzysztof Bidas

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
2026-06-05
mgr Sebastian Szaniawski

05-06-2026
Z-CA DYREKTORA
ds. Operacyjnych
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Magdalena Wójcik

SPECJALISTA

Barbara Stemplewska

Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: magdalena.wojcik@wszkielce.pl

05.06.2026
RADCA PRAWNY
KL-1407

Agnieszka Zwierzchowska-Łucka

