


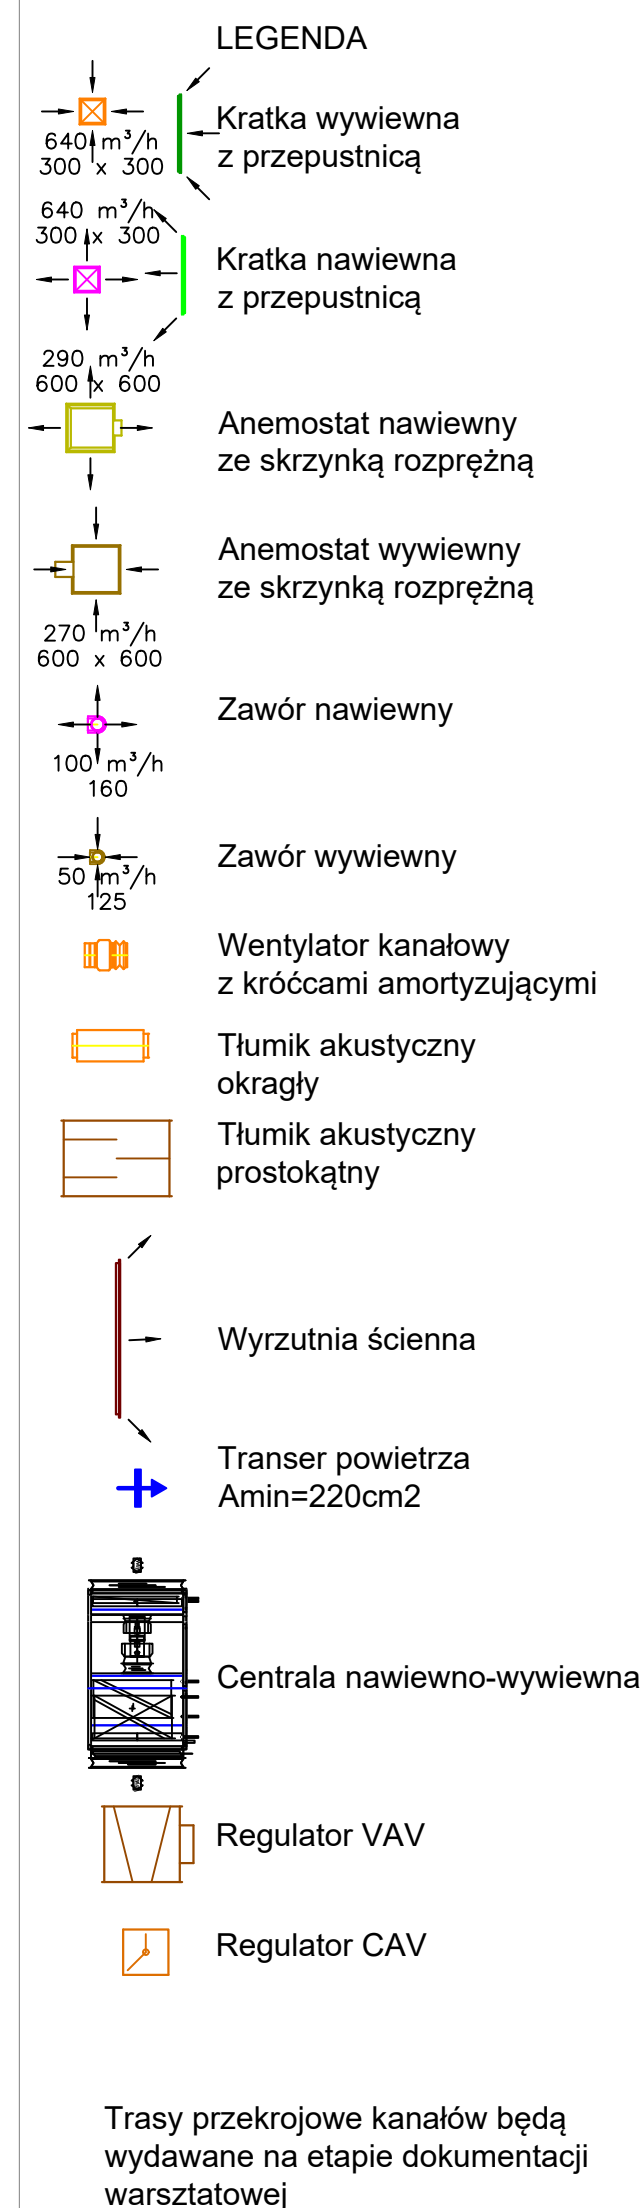

UWAGA
PRZY PRZEJŚCIU PRZEZ STREFY
PPOŻ. NALEŻY ZASTOSOWAĆ
KLAPY Z SIŁOWNIKAMI 24V
O ODPORNOŚCI RÓWNEJ
PRZEGRODZIE
BOK MONTAŻU SIŁOWNIKA USTALIĆ
NA BUDOWIE

-  Miejsowa zmienna prowadzenia kanałów N5
-  Miejsowa zmienna prowadzenia kanałów N5_V7
-  Miejsowa zmienna prowadzenia kanałów N5, _W5, _V4, _V5 zmienna w obrotowaniu
-  Miejsowa zmienna prowadzenia kanałów N5, _W5, _V7, _N1, _V1, _V5 zmienna w obrotowaniu
-  Miejsowa zmienna prowadzenia kanałów N5, _W6, _N6 zmienna w obrotowaniu
-  Uzupełnienie opisywania odcierania kanałów W7, _W6, _N6
-  Miejsowa zmienna prowadzenia kanałów N1/V1 zmienna w obrotowaniu
-  Miejsowa zmienna prowadzenia kanałów V4 zmienna w obrotowaniu
-  Miejsowa zmienna prowadzenia kanałów N10 zmienna w obrotowaniu
-  Miejsowa zmienna prowadzenia kanałów N10, _W12 zmienna w obrotowaniu
-  Miejsowa zmienna prowadzenia kanałów V8, _V5, _V7, _V23 zmienna w obrotowaniu
-  Miejsowa zmienna prowadzenia kanałów N5, _W5 zmienna w obrotowaniu
-  Miejsowa zmienna prowadzenia kanałów N5, _W5 zmienna w obrotowaniu
-  Miejsowa zmienna prowadzenia kanałów N10, _W5, _N5 zmienna w obrotowaniu
-  Dodano wygłosz i myśli uczepić w postępowaniu CCS czułość czujnika
-  Dodano wygłosz z myśli wdrożyć
-  Wyropowano odpowiednie upuści heli (Quercus)
-  Usunięty transferesy powietrza w drzewach; transferesy niepowodzone poprzez anemometry w falach podłożowych
-  Dodano kraki transferowe w przestrzeniach szeregowej w drzewach poniżej 1700 m oraz wygłosz z tyłu przetrzeźni. Zmiana wygłosz powietrza na wywiewnikach
-  Zmiana lokalizacji pionu układu W4

UWAGI:

1. Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku dodatkowych prac ziemnych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagane jest konsultowanie z inwestorem i autorem projektu.
2. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamierzenia rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.
3. Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranowego projektu budowlanego.

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Al. 100-lecia Kielce 3, 25-516 Kielce

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY,
UL. GRUNWALDZKA 45, 25-736 KIELCE
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

PORR UL. HOŁUBCOWA 123
02-854 WARSZAWA
TEL. +48 226 99 00.
E-MAIL: CENTRALA@PORR.PL

Jednostka
projektowa:

CANEA

ROZBUDOWA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA
ZESPÓŁONEGO W KIELCACH O CZĘŚĆ PRZEZNACZONĄ NA
BLOKU OPERACYJNEGO Z SALAMI INTENSywNEJ TERAPII.

PRACOWNIAMI DIAGNOSTYCZNYMI CENTRALNA
STERYLIZATORNA I NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURA T.J.
(STACJA TRANSFORMATOROWA 15KV I ZBIORNIKAMI
RETCYJNYM WÓD ROZTPOWYCH I ODPADOWYCH O
POJEMNOŚCI 60M3) ORAZ WYNIESIENIEM ŁADOWNISKA DLA
HELIKOPTERÓW I ŚCIANAMI OPOROWYMI O DŁUGOŚCI 71.
UL. GRUNWALDZKA 45, 25-736 KIELCE, DZ. NR
EWID. 390/13, OBRĘB 0015, JED. EWID.

266101_1.0015.350/13	
Brand:	INSTALACJE SANITARNE
Nr proj.: 24-05-01	Opis: PROJEKT WYKONAWCZY
Data: 02.2026	
FUNKCJA	NAZWIŚKO POKRIS

Projektant :	mgr inż. Paweł Smolch K2_06/2002	
	mgr inż. Adam Ręczyński LUB006/PW05/18	
Projektant Sprawdzający:	mgr inż. Sylwia Kuchanowska LUB006/PW05/19	
Zespół projektowy:	mgr inż. Paweł Kufel inż. Agnita Mrocz	
Tytuł: INSTALACJA WENTYLACJI		

- RZUT KONDYGNACJI 0			
Realizacja	005	Skala	1:100
		Rys.	PW_IS_WNT_WM