


TABLICA TO-2/P

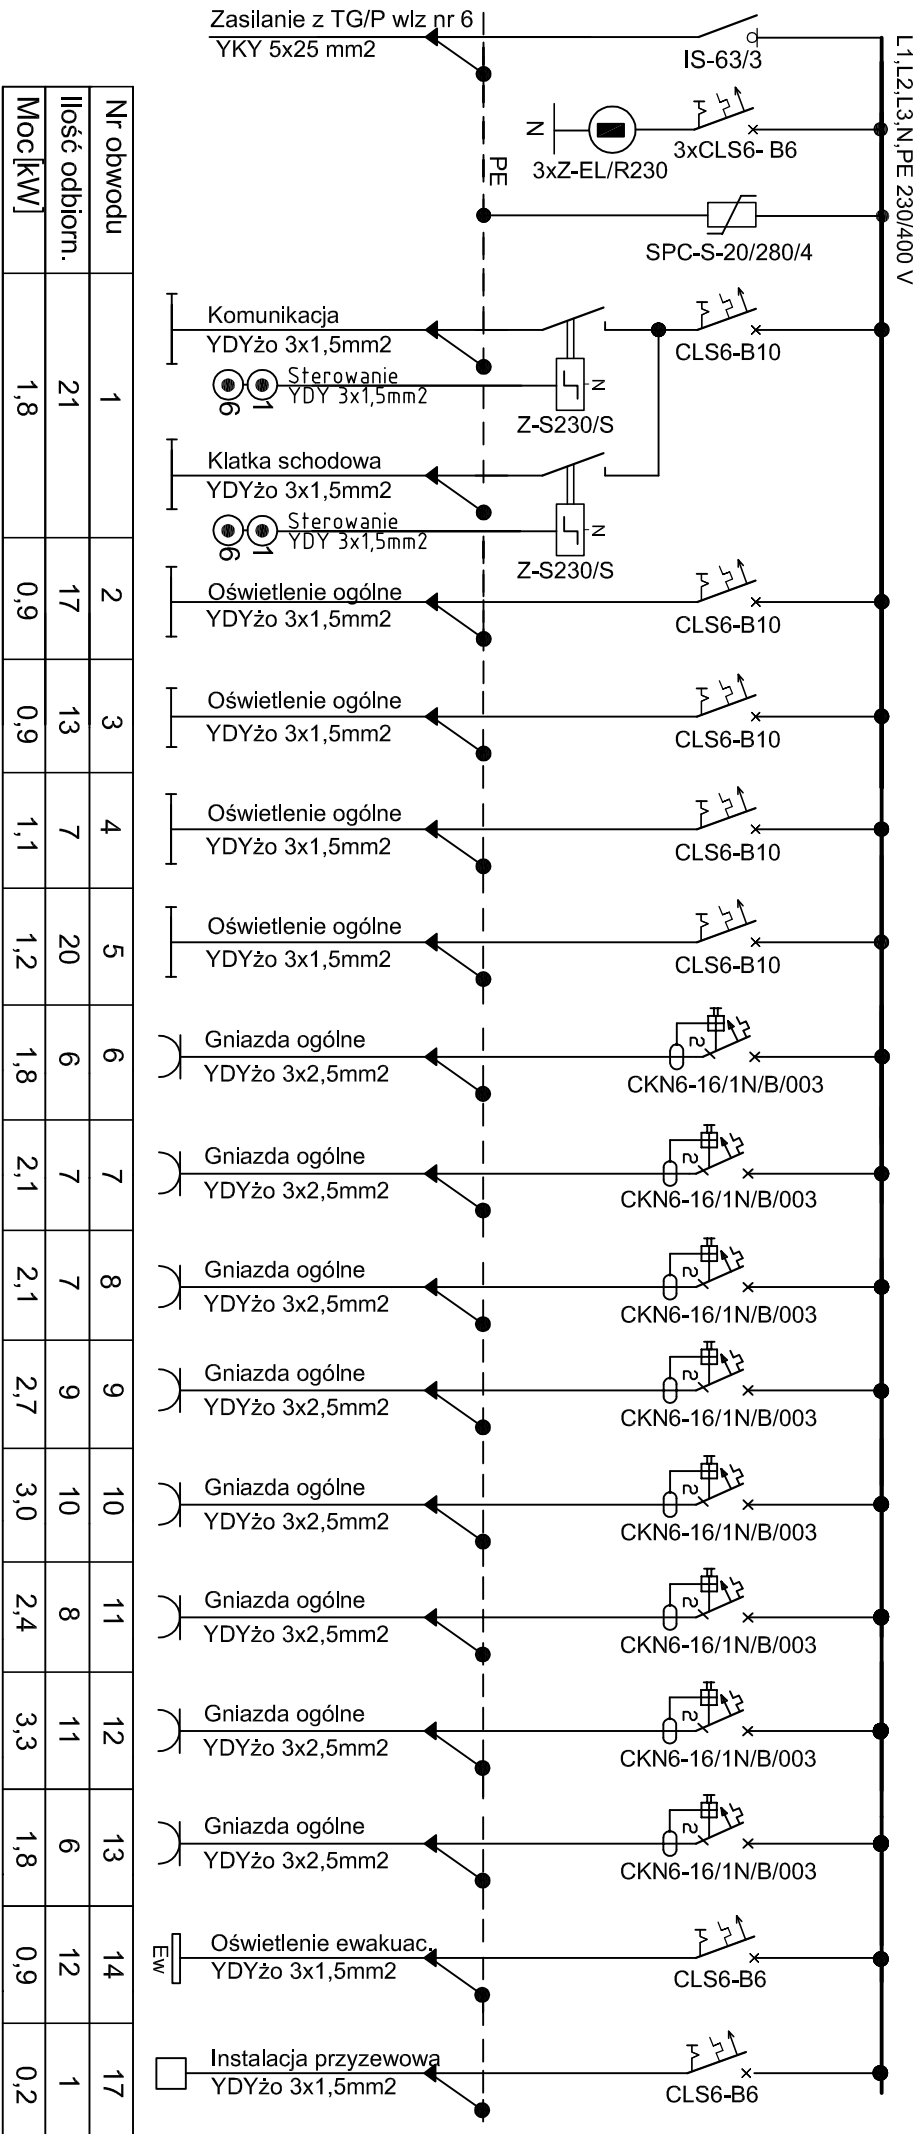

## UWAGA:

1. Tablicę wyposażać w modułowe bloki listew rozdzielczych BPZ-KB-8/125
2. Aparatura firmy Moeller

PI=25,9 kW  
Kz=0,6  
Ps=15,5 kW

Jednostka projektowa:		FUNKCJA		NAZWISKO		PODPIS	
CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski		Projektował:		Inż. Janusz Walekton			
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4		Opracował:		Inż. Z. Chojnacki			
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl		Sprawdził:		Inż. W. Wojciechowski			
Zadanie:		Branża:		ELEKTRYCZNA			
REMONT		Etap:		PROJEKT BUDOWLANY			
ODDZIAŁU CHOROZÓB ZAKAŻNYCH							
I ODDZIAŁU DERMATOLOGICZNEGO							
PRZY UL. RADIOWEJ W KIELCACH							
Adres obiektu:							
Kielce, ul. Radiowa 7							
działki nr ew. 66/1, obręb 0017							
Data:		Tytuł:		Rysunek:		Revizja:	
06.2012		SCHEMAT TABLICZY TO-2/P		ELE-019		A	
Skala:						Nr proj.: 12-03-01	