


ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
15 łózek

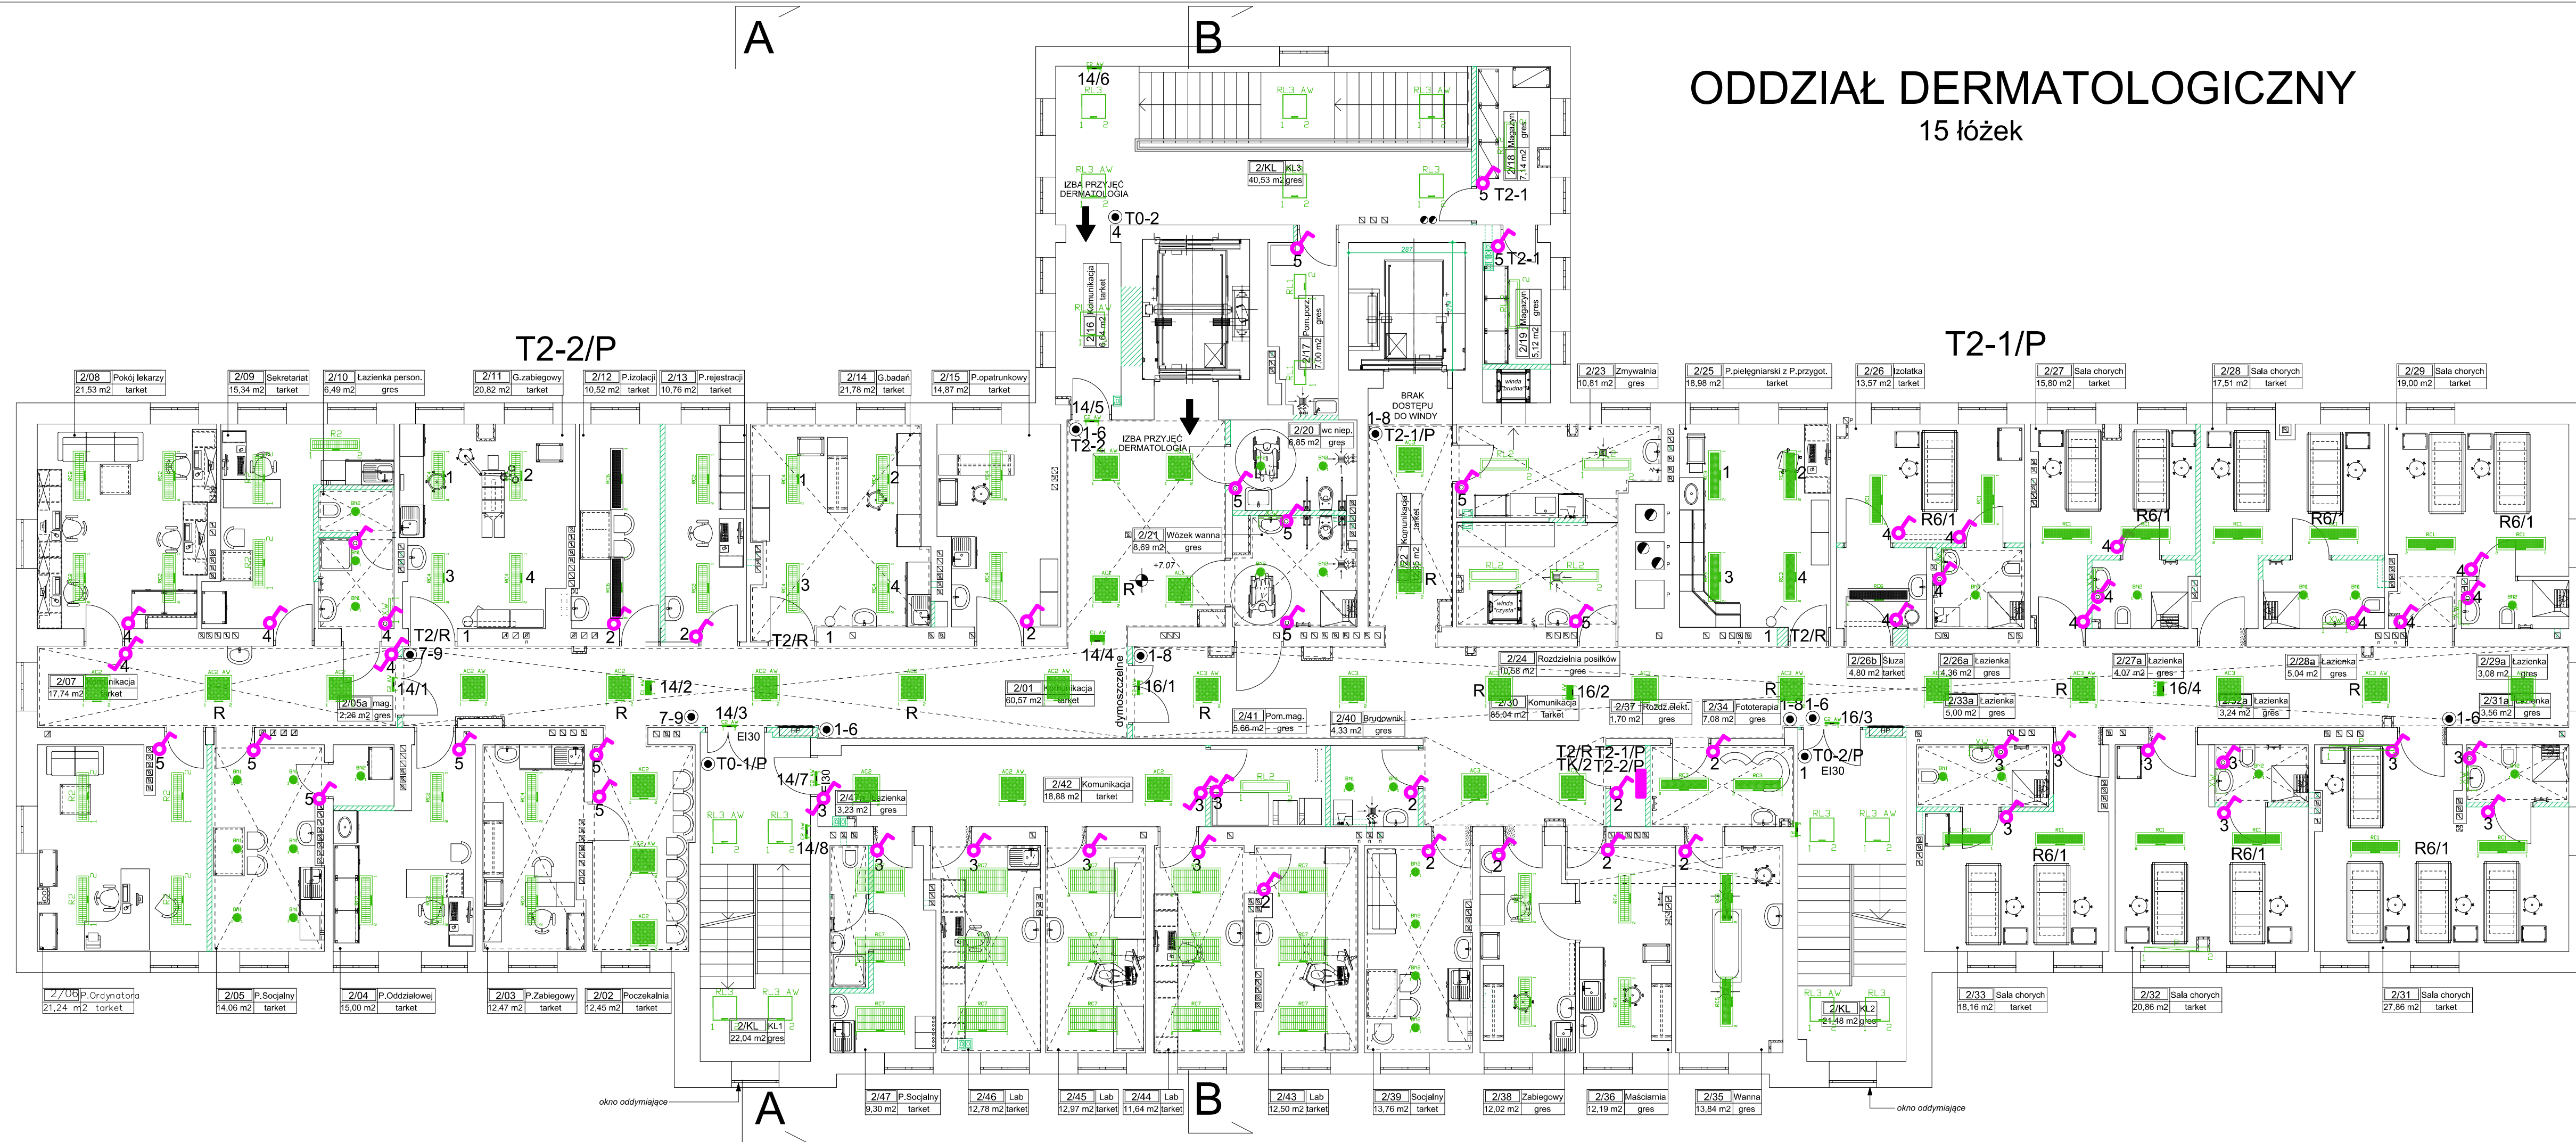

Zestawienie Pomieszczeń			LUXIONA - INDEX OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia		
2/01	Komunikacja	60,6		LUXIONA OPR.WSTROPDWA 3X14W PLX
2/02	Poczekalnia	12,4		LUXIONA OPR.WSTROPDWA 3X14W PLX AW
2/03	P.Zabiegowy	12,5		LUXIONA OPR.WSTROPDWA 4X14W PLX
2/04	P.Oddziałowej	15,0		LUXIONA OPR.WSTROPDWA 4X14W PLX AW
2/05	P.Socjalny	14,1		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 3X14W PLX
2/05a	mag.	2,3		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 3X14W PLX AW
2/06	P.Ordynatora	21,2		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 3X14W PLX AW
2/07	Komunikacja	17,7		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 4X14W PLX
2/08	Pokj lekarzy	21,5		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 4X14W PLX AW
2/09	Sekretariat	15,3		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 4X24W PLX AW
2/10	Łazienka person.	6,7		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/11	G.zabiegowy	20,8		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/12	P.izolacji	10,5		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/13	P.rejestracji	10,8		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/14	G.badań	21,8		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/15	P.opatrunkowy	14,9		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/16	Komunikacja	6,6		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/17	Pom.porz.	7,0		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/18	Magazyn	7,1		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/19	Magazyn	5,1		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/20	wc niep.	6,9		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/21	Wózek wanna	8,7		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/22	Komunikacja	12,9		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/23	Zmywalnia	10,8		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/24	Rozdzielnia posiłków	10,6		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/25	P.pielęgniarski z P.przygot.	19,0		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/26	Izolacja	13,7		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/27	Sala chorych	15,8		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/28	Sala chorych	17,1		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/29	Sala chorych	19,0		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/30	Łazienka	4,4		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/31	Sala chorych	27,9		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/32	Sala chorych	20,9		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/33	Sala chorych	18,2		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/34	Fototerapia	7,1		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/35	Wanna	13,8		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/36	Masziarnia	12,2		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/37	Rozdz.elekt.	1,7		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/38	Zabiegowy	12,0		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/39	Socjalny	13,8		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/40	Brudownik	4,3		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/41	Pom.mag.	5,7		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/42	Komunikacja	18,9		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/43	Lab	12,5		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/44	Lab	11,6		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/45	Lab	13,0		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/46	Lab	12,8		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/47	P.Socjalny	9,3		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/47a	Łazienka	3,3		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/KL	KL1	22,0		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/KL	KL2	21,5		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
2/KL	KL3	40,5		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
		859,9 m2		

RZUT PIĘTRA II
SKALA 1:100

- LEGENDA:
- wyłącznik 1-biegunowy In-10A, IP20
 - wyłącznik 1-biegunowy In-10A, IP44
 - przełącznik świecznikowy In-10A, IP20
 - przełącznik schodowy In-10A, IP20
 - przycisk In-10A, IP20
 - tablica rozdzielcza

UWAGI:

1) niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż.

2) wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorami niniejszego opracowania

Jednostka projektowa:	CANEAM CANEAM Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski 25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4 tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-50; e-mail: biuro@caneam.com.pl	FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Zadanie:	REMONT ODDZIAŁU CHOROZ ZAKAŻNYCH I ODDZIAŁU DERMATOLOGICZNEGO PRZY UL. RADIOWEJ W KIELCACH	Projektował:	inż. Janusz Waldon Upr. bud. KL-242/89	
Adres obiektu:	Kielce, ul. Radiowa 7 działki nr ew. 66/1 obręb 0017	Opracował:	inż. Z. Chojnecki	
Data:	06.2012	Sprawił:	inż. W. Wojciechowski Upr. bud. 319/KL/74	
Skala:	1:100	Branta:	ELEKTRYCZNA	
			PROJEKT BUDOWLANY	
			ELE-008	
			Rysunek:	Rewizja: A
				Nr proj.: 12-03-01