


TABLICA T2-1/P

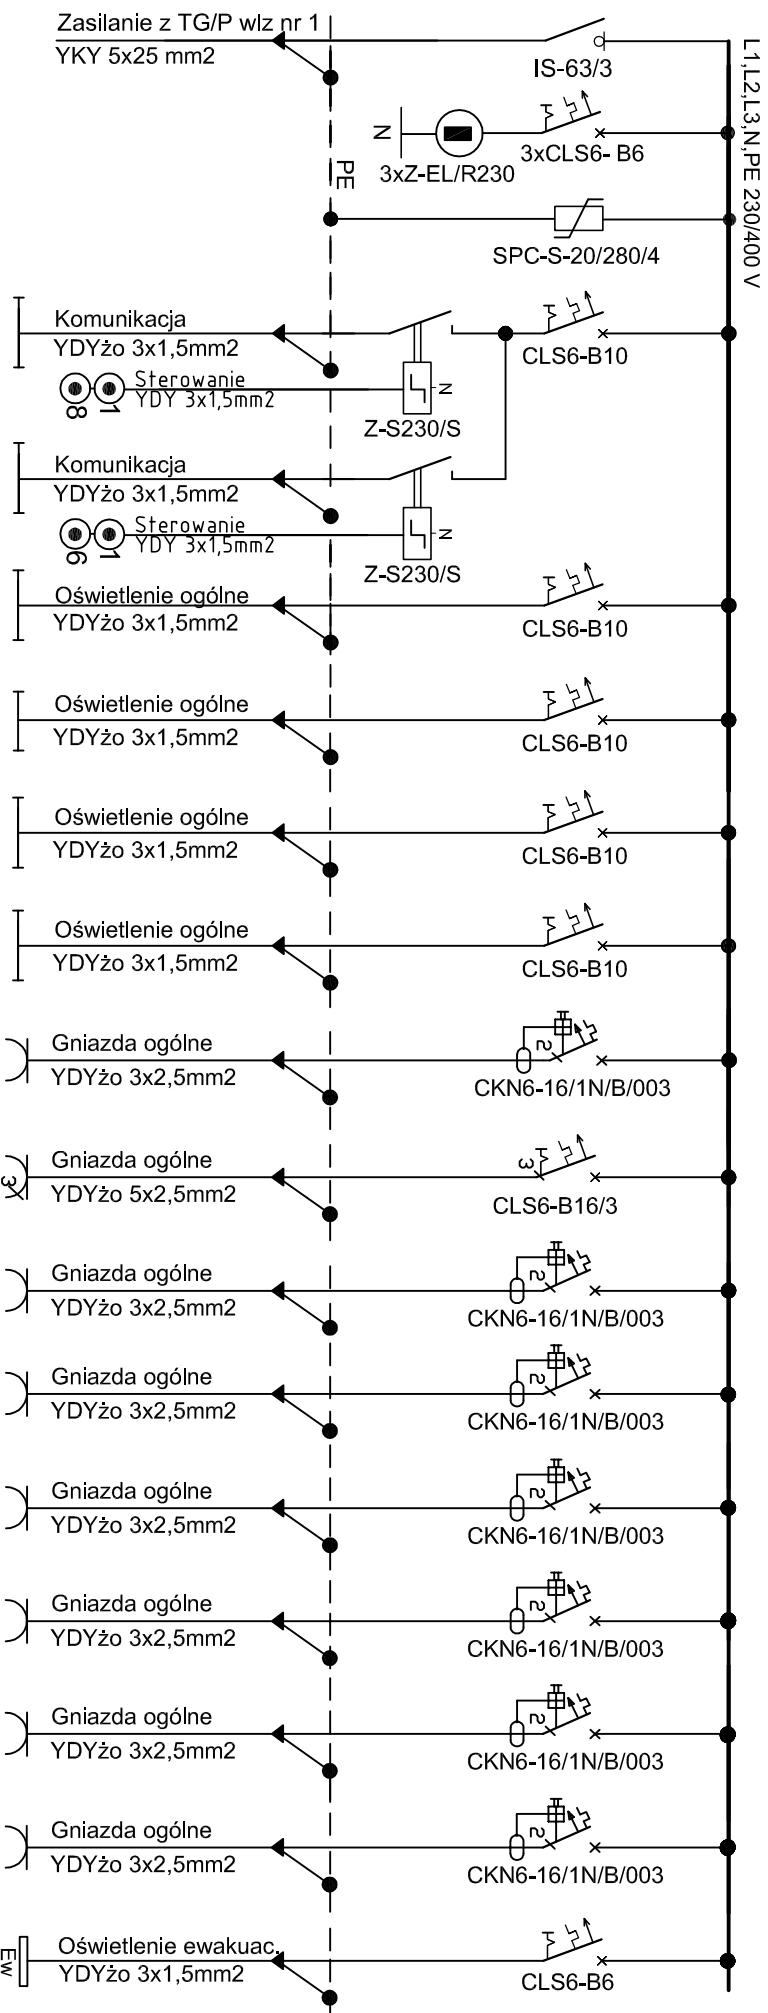

Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ilość odbiorn.	14	6	13	14	10	7	1	9	11	6	5	7	6	8
Moc[kW]	1,1	0,9	0,9	1,1	0,9	2,1	4,5	2,1	3,3	1,8	1,5	2,1	1,8	0,1

## UWAGA:

1. Tablicę wyposażać w modułowe bloki listew rozdzielczych BPZ-KB-8/125
2. Aparatura firmy Moeller

PI=24,2 kW  
kZ=0,6  
Ps=14,5 kW

Jednostka projektowa:



CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski  
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4  
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Zadanie:

REMONT

ODDDZIAŁU CHOROZÓB ZAKAŻNYCH  
I ODDZIAŁU DERMATOLOGICZNEGO  
PRZY UL. RADIOWEJ W KIELCACH

Adres obiektu:

Kielce, ul. Radiowa 7  
działki nr ew. 66/1, obręb 0017

Data:

06.2012

Tytuł:

SCHEMAT TABLICY T2-1/P  
II PIĘTRO

Rysunek:

ELE-012

Rewizja:

A

Nr proj.:

12-03-01