


TABLICA TP-1/P

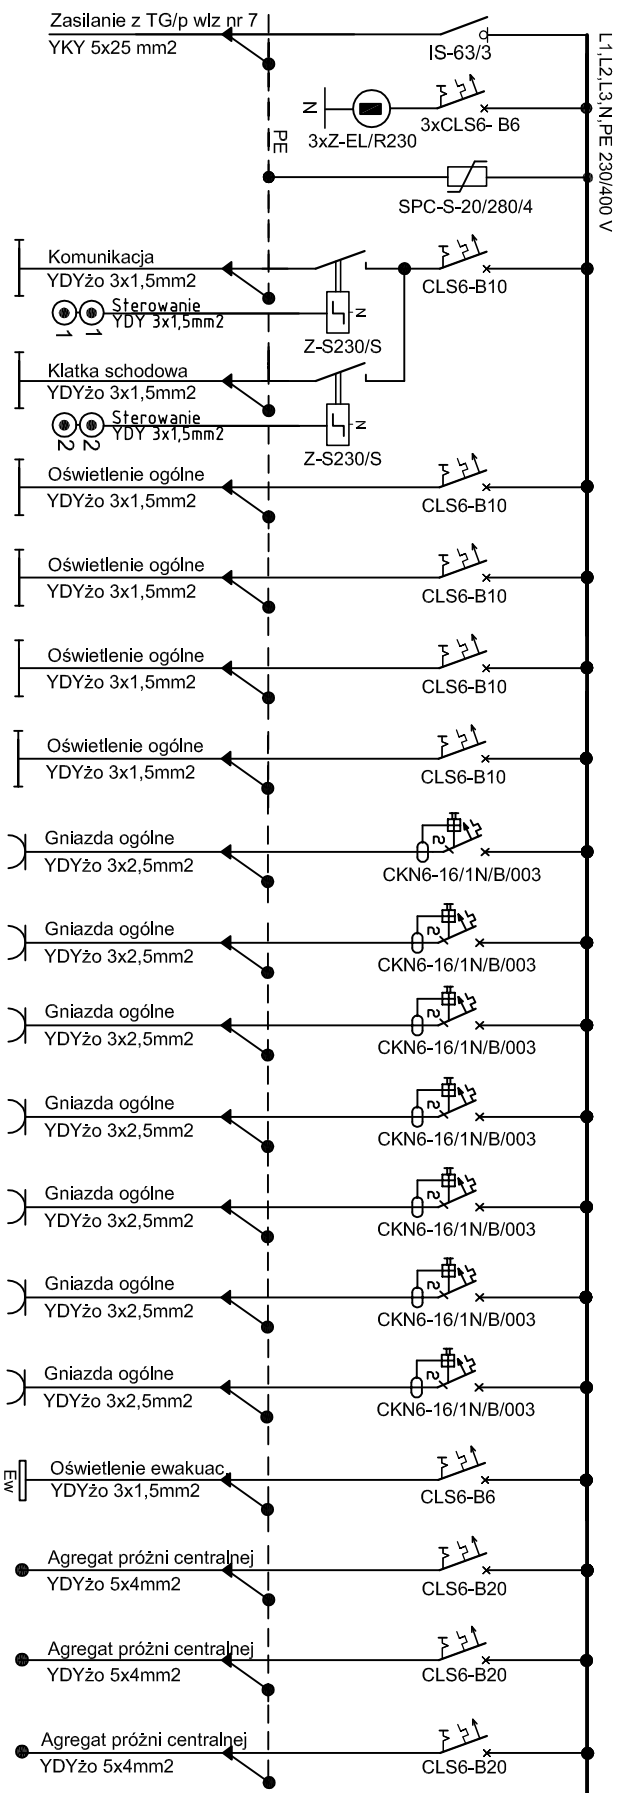


Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ilość odbiorn.	12	15	24	15	30	8	6	6	4	10	3	1	6	1	1	1
Moc[kW]	0,9	0,9	1,5	0,7	1,5	2,4	1,8	2,4	1,2	3,0	2,5	3,0	0,1	1,1	1,1	1,1

UWAGA:

1. Tablicę wyposażać w modułowe bloki listew rozdzielczych BPZ-KB-8/125
2. Aparatura firmy Moeller

P_I=25,2 kW
 k_z=0,4
 P_s=10,1 kW

Jednostka projektowa:		 CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski 25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4 tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@cana.com.pl		FUNKCJA		NAZWISKO		PODPIS	
Zadanie:		REMONT ODDZIAŁU CHOROZB ZAKAŻNYCH I ODDZIAŁU DERMATOLOGICZNEGO PRZY UL. RADIOWEJ W KIELCACH		Sprawdził:		Inż. W. Wojciechowski			
Adres obiektu:		Kielce, ul. Radiowa 7 działki nr ew. 66/1, obręb 0017		Branża:		ELEKTRYCZNA			
Data:		06.2012		Typu:		SCHEMAT TABLICZY TP-1/P		Rysunek:	
Skala:						PIWNICE		ELE-021	
								Nr proj.: 12-03-01	