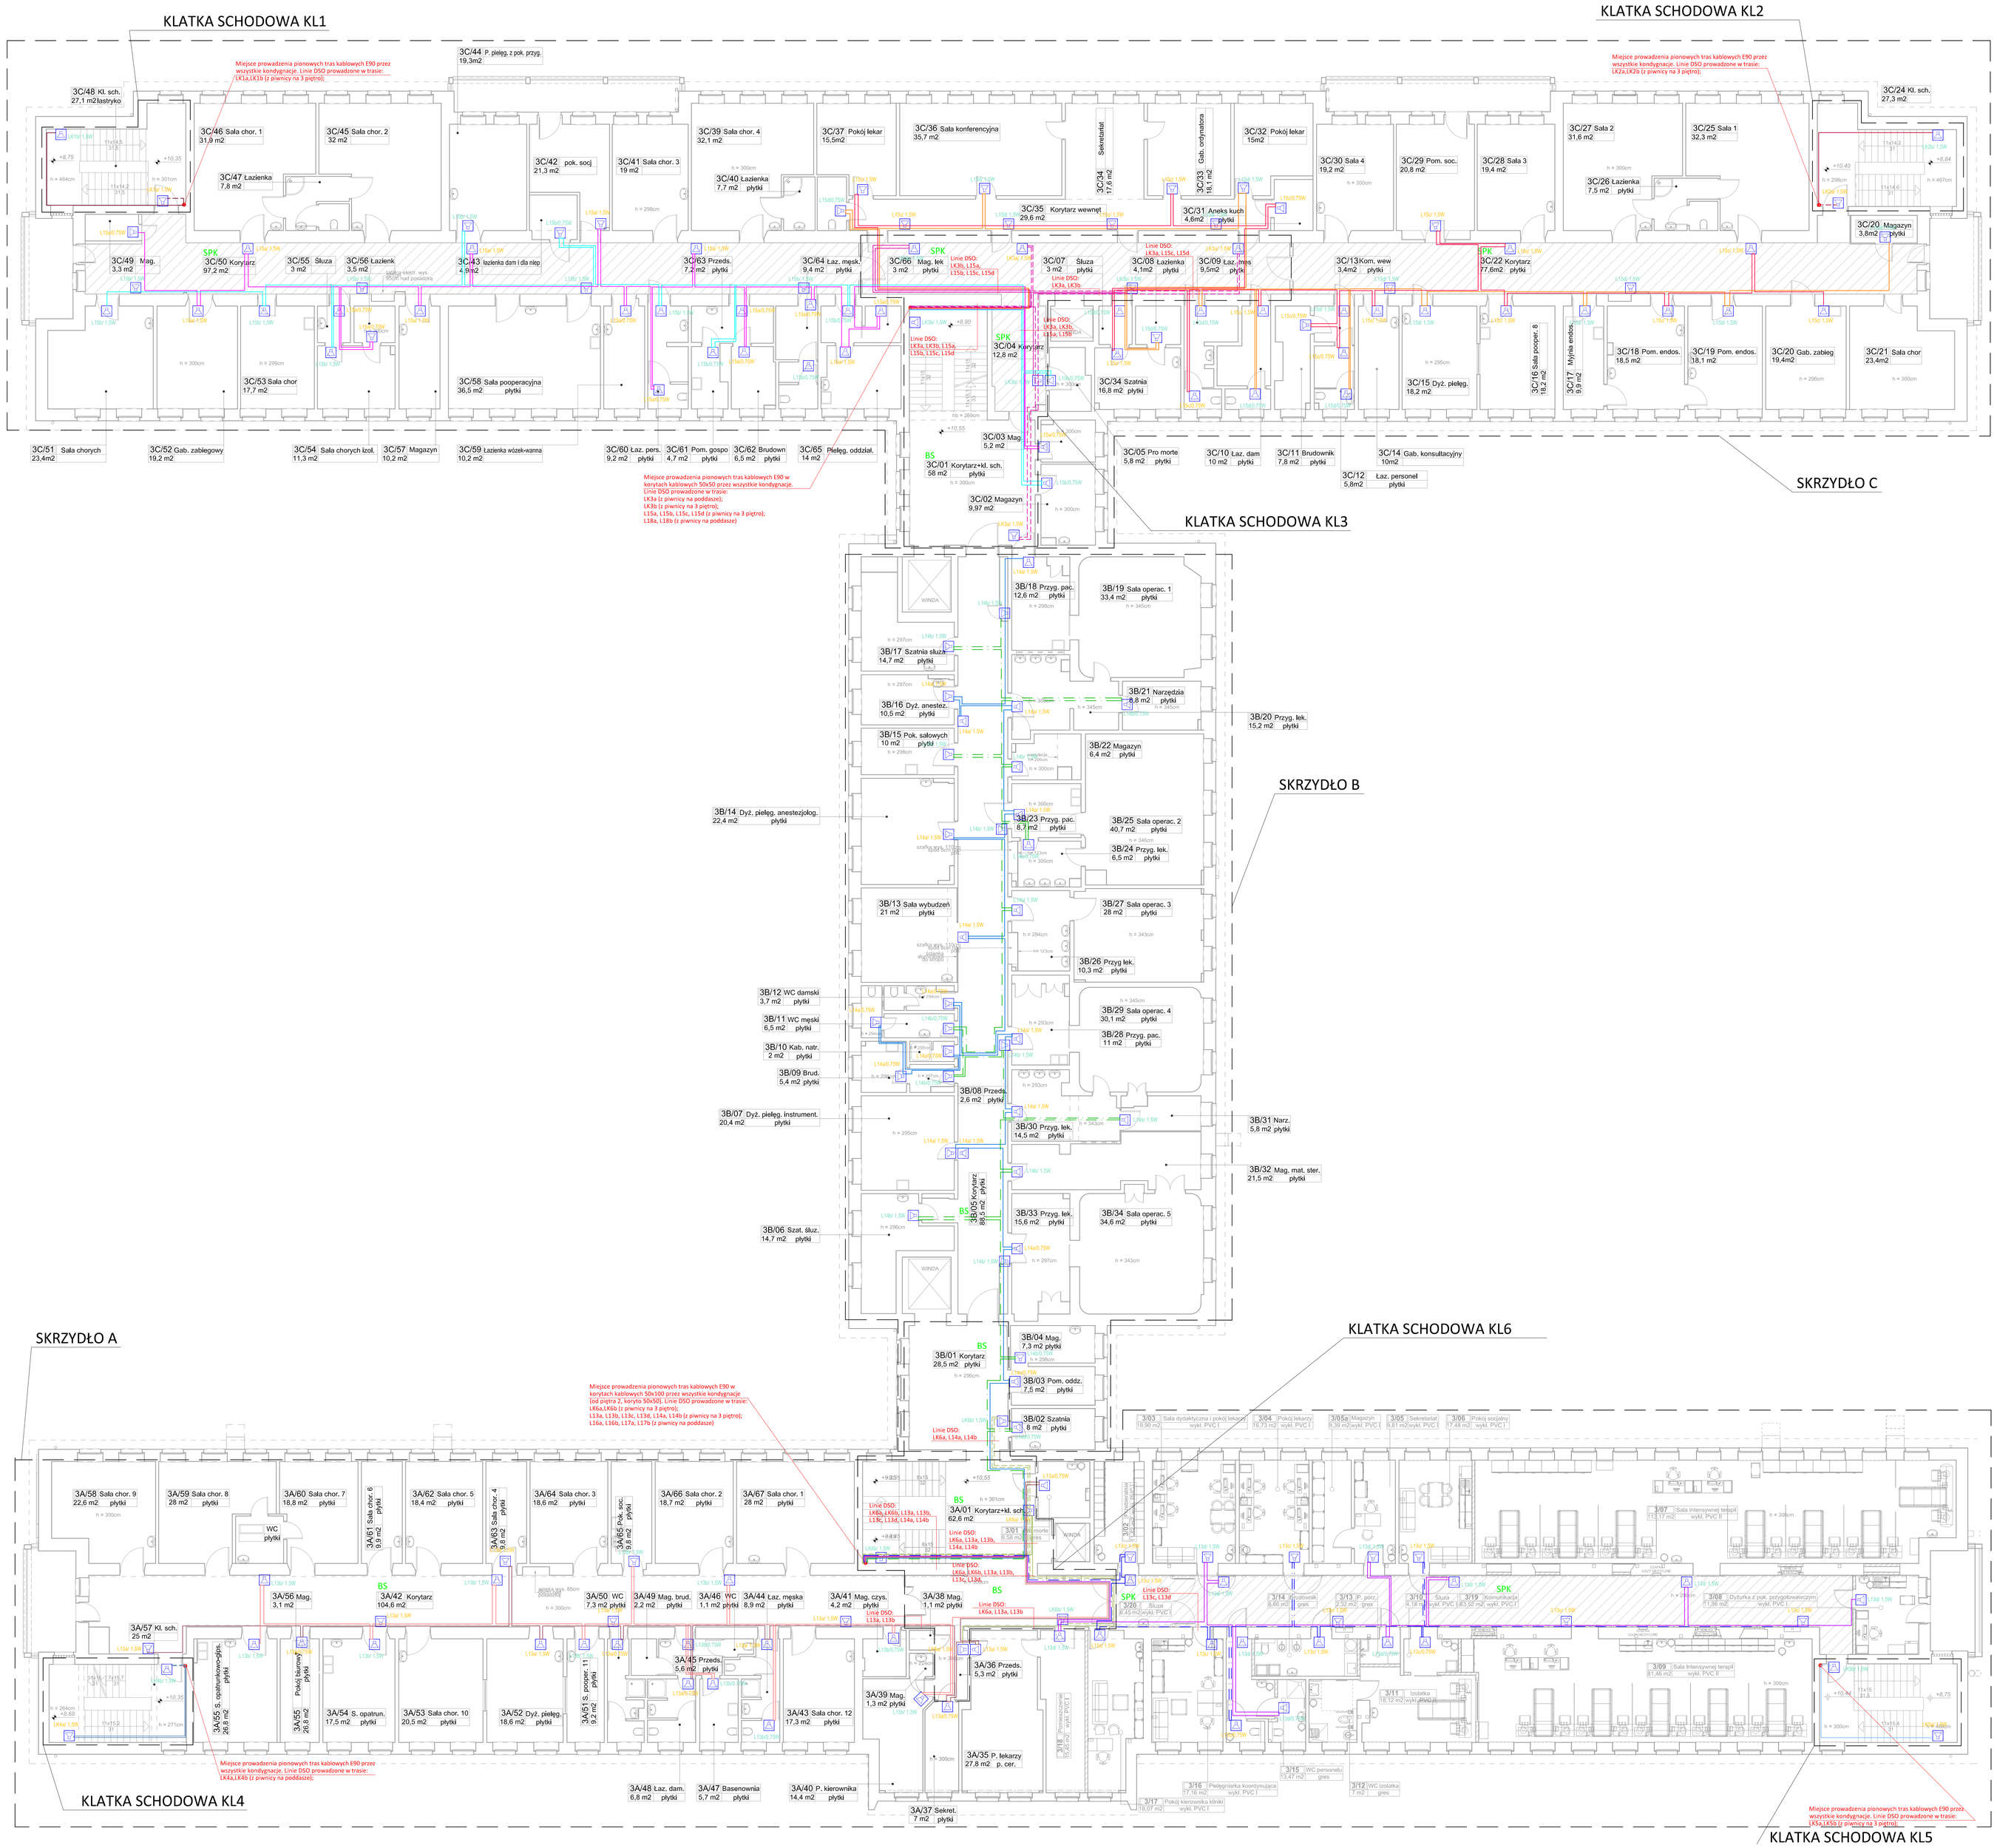

Legenda:

	POŻAROWY GŁOŚNIK NAŚCIENNY - ABT-W6
	POŻAROWY GŁOŚNIK TUBOWY - ABT-T1510
	PRZEWODY LINII GŁOŚNIKOWYCH PRZEWÓD HTKSH 1x2x1,4mm PH90
BS SPK	OZNACZENIE ISTNIEJĄCEGO SUFITU PODWIESZANEGO BS - BEZ SUFITU(SUFIT WŁAŚCIWY) SPK - SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY

P-SYSTEM
AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I BUDYNKOWA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I WIDEOPRADOWE

FPUH PROJEKT SYSTEM Tomasz Chyb
ul. Podhalańska 3, 25-391 Kielce
tel. 604 974 321; e-mail:
biuro@psystem.com.pl

Projektant DSO

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o.o.
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce
tel./fax. 41-368-04-14

Generalny wykonawca

Stadium	Projekt wykonawczy	Branża	Teletechnika
Obiekt	Budynek Główny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Grunwaldzkiej 45, 25-736 w Kielcach.	DT	NR
Treść Opracowania	Projekt dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO Rzut 3 piętra	Data	12.2022
Projekt.	mgr inż. Tomasz Chyb; upr. nr SWK/0140/PWOE/04	Skala	1:100
Opracował	Marcin Seglieta		
Kreślił	- - -	Nr rys.	IE-05
Sprawdził	- - -		
Kier.pracowni	- - -		