




Schemat montażowy układu pomp cyrkulacyjnych




Schemat montażowy układu pomp ładujących



Schemat montażowy rozdzielacza powrotnego  
DN250mm L=350cm

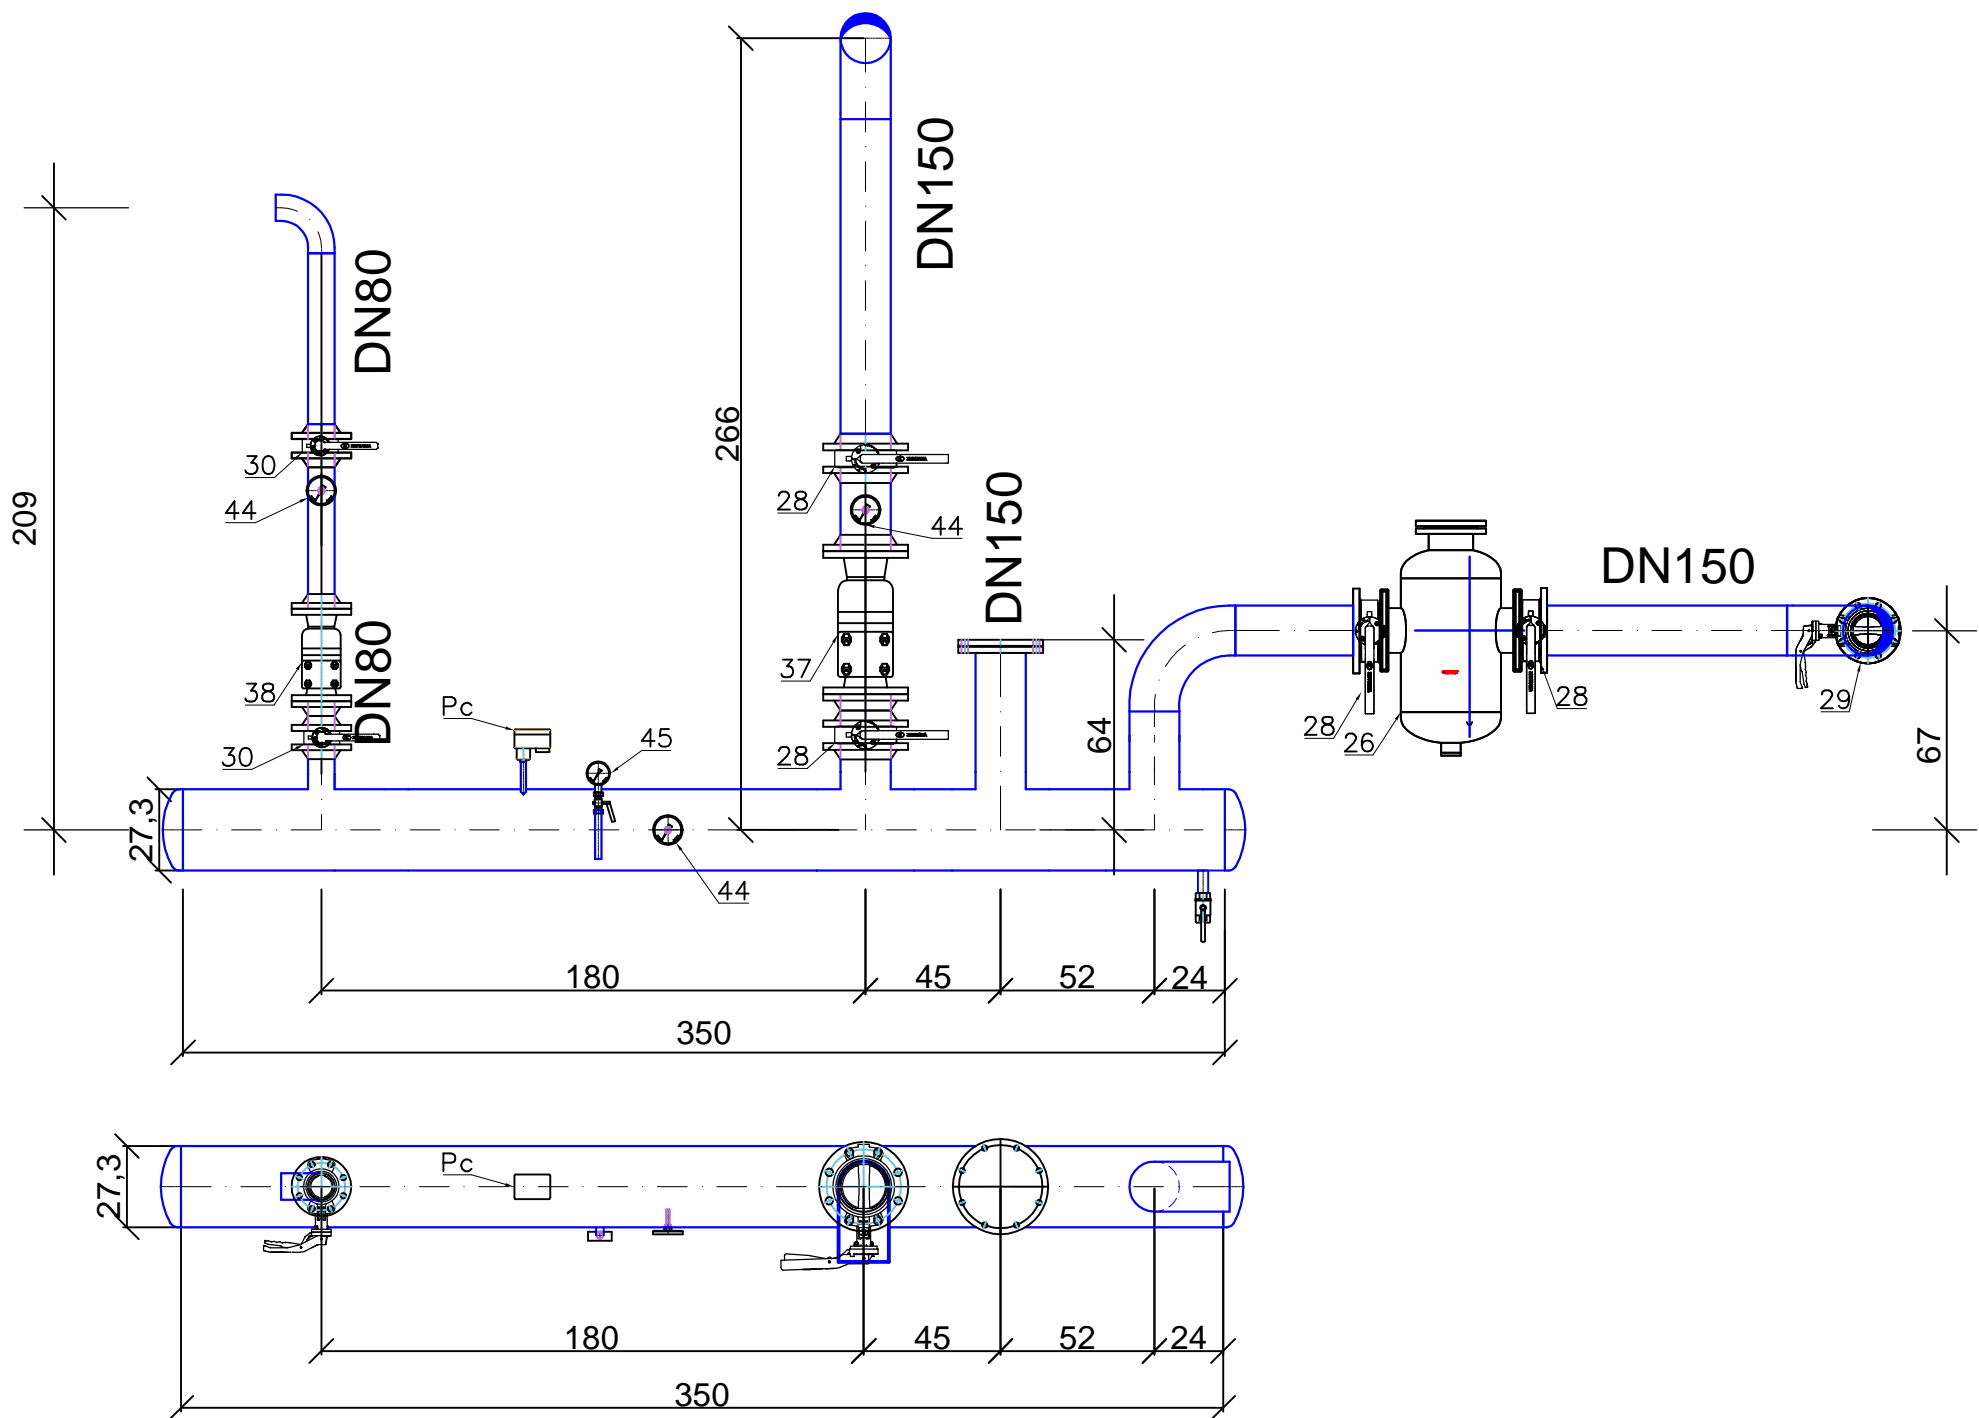

Schemat montażowy rozdzielacza zasilającego  
DN250mm L=350cm

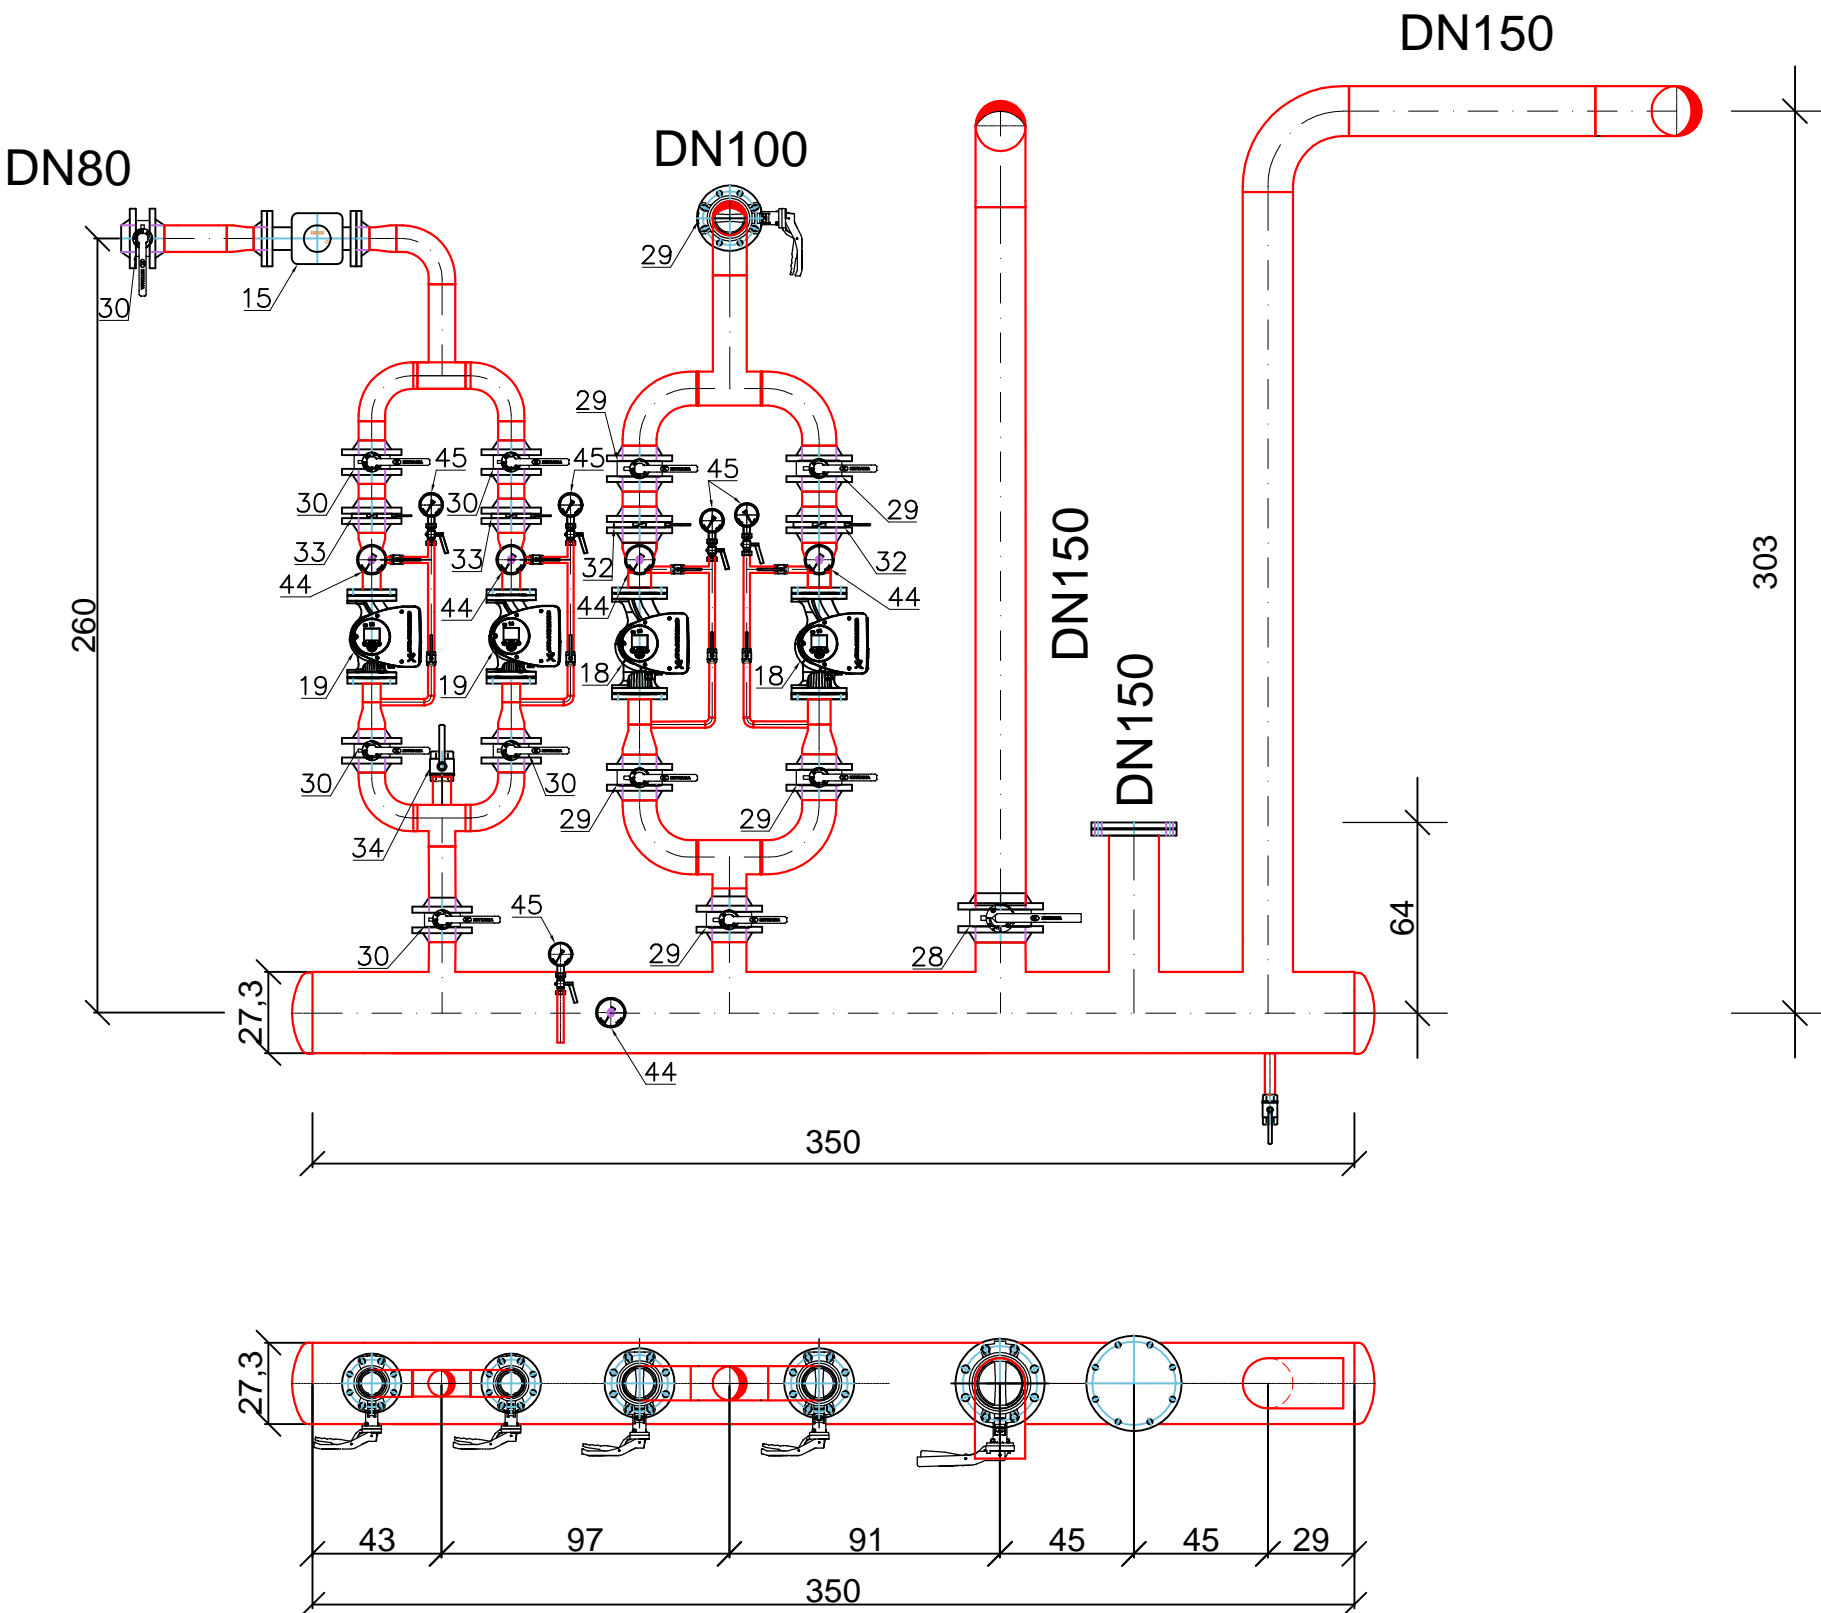

Numeracja zgodna z zestawieniem urządzeń - opis technologia kotłowni.

Temat:		Budowa budynku na potrzeby kotłowni gazowej wodnej, grupowego węzła ciepłego wraz z pomieszczeniem obsługi oraz infrastrukturą techniczną w ramach zadania "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z wymianą źródła ciepła dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach"			
Inwestor:		Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kielcach, ul. Grunwaldzkiej 45, 25-736 Kielce			
Obiekt:		Budynek kotłowni na paliwo gazowe wraz z uzbrojeniem terenu			
		Działka ewid. nr 390/13, obr. 0015 jedn. m. Kielce			
Nazwa rysunku:					
Schematy montażowe rozdzielaczy					
		Imię Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował:		mgr inż. Arkadiusz Pamula	MAP/0244/PWOS/10	04.2023	
Sprawdził:		mgr inż. Krzysztof Chochołek	MAP/0223/PWOS/14	04.2023	
		Branża:	Sanitarna	Skala:	Nr rys. Rys. 5 t.
		Stadium:	Projekt Techniczny		