RAMA RS-2
SKALA 1:20

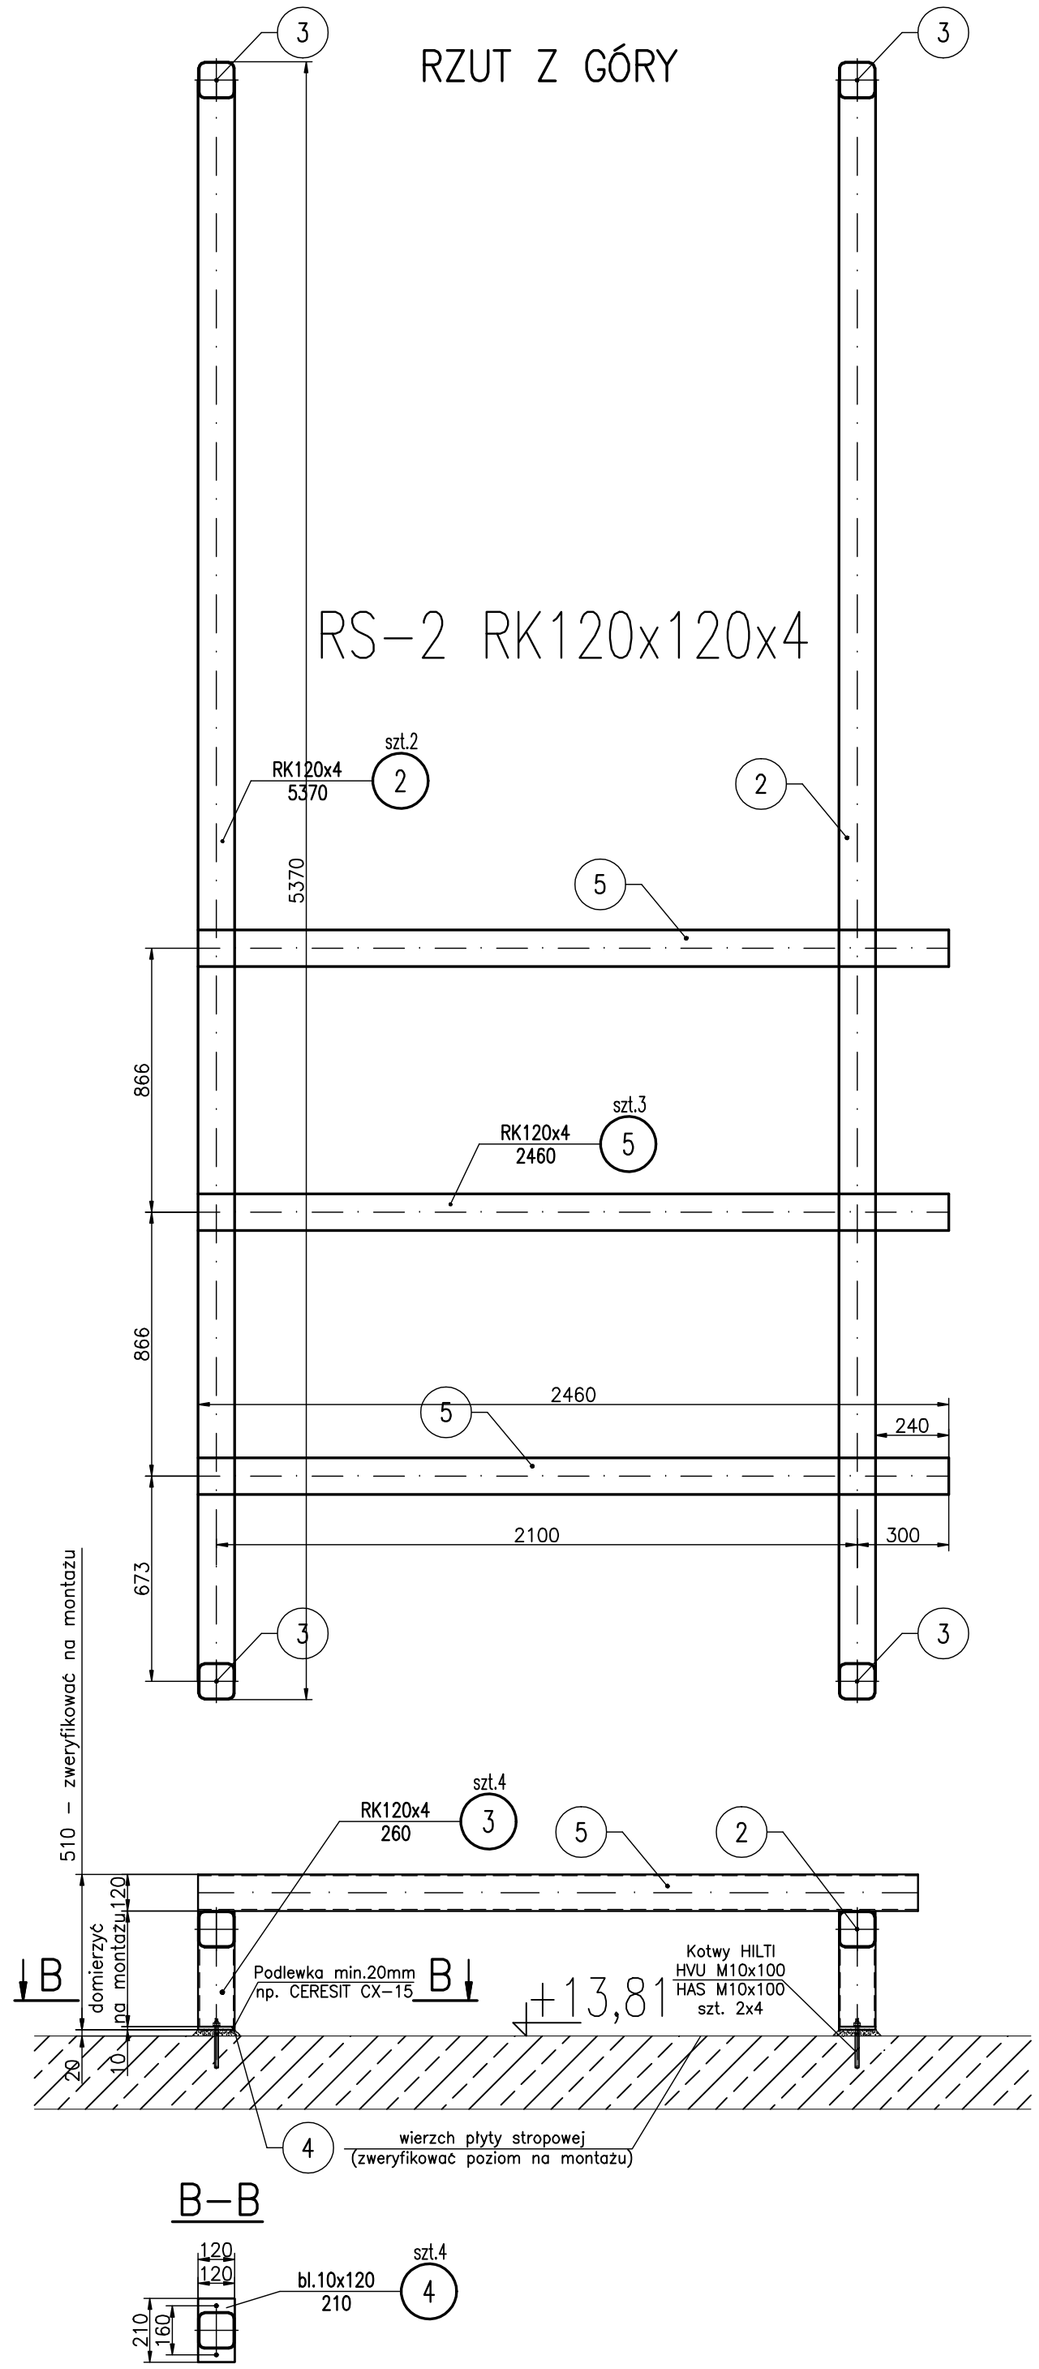

UWAGI:

1. Klasyfikacja konstrukcji według PN-B-06200:2002 – KLASA 2
2. Elektrody według zaleceń technologa.
3. Spoiny wykonywać na całej długości przylegania elementów.
4. Nieopisane spoiny pachwinowe wykonywać o maksymalnych grubościach wg PN-90/B-03200.
5. Klasyfikacja środowiska C3 wg PN-EN-ISO 12944-2.
6. Wykonanie i odbiór konstrukcji stalowej wg PN-06200:2002 i norm w niej przytoczonych.
7. Ewentualne połączenia na śruby klasy 5.8(5).
8. Zabezpieczenia antykorozyjne wg. opisu technicznego.
9. Z uwagi na konieczność domierzenia wysokości i pozostałych gabarytów ramy pod centrale już na montażu i z natury, przewiduje się spawanie całości podkonstrukcji ramy na montażu, po weryfikacji jej wymiarów.

BETON B25 (C20/25)
STAL # - A-IIIN (BSt500)
STAL Ø - A-I (St3S)
STAL KSZTAŁTOWA - S235

SKALA: 0 0,5 1 1,5 2,0 2,5m

Inwestor:
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
NIP 9591291282, REGON 28978600000, KRS 0000001580

Nazwa inwestycji:
Przebudowa pomieszczeń Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wraz z pracami przygotowawczymi

Adres inwestycji:
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
Działki nr ewid.: 390/13
obręb 0015 Kielce, gm. Kielce, pow. Miasto Kielce

4ideA BIURO PROJEKTOWE
Karol Sitarski
ul. Złota 15/U5, 25-015 Kielce
tel: 510-032-264
e-mail: 4idea@4idea.pl

Faza Projektu	PROJEKT TECHNICZNY
Temat Rysunku	RAMA RS-2

Funkcja	Projektant	Numer Uprawnień	Data	Podpis
Projektował	mgr inż. Rafał Podstawka	SWK/0025/POOK/05 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstr.-bud.	Wrzesień 2024	
Sprawdził	mgr inż. Piotr Kacla	SWK/0016/PWOK/05 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstr.-bud.		

Rew.: 0 | Skala: 1:100 | Branża: Konstrukcja | Nr rys: K-08