Budynek poradni

Rzut drugiego piętra - stan projektowany

Skala: 1:50

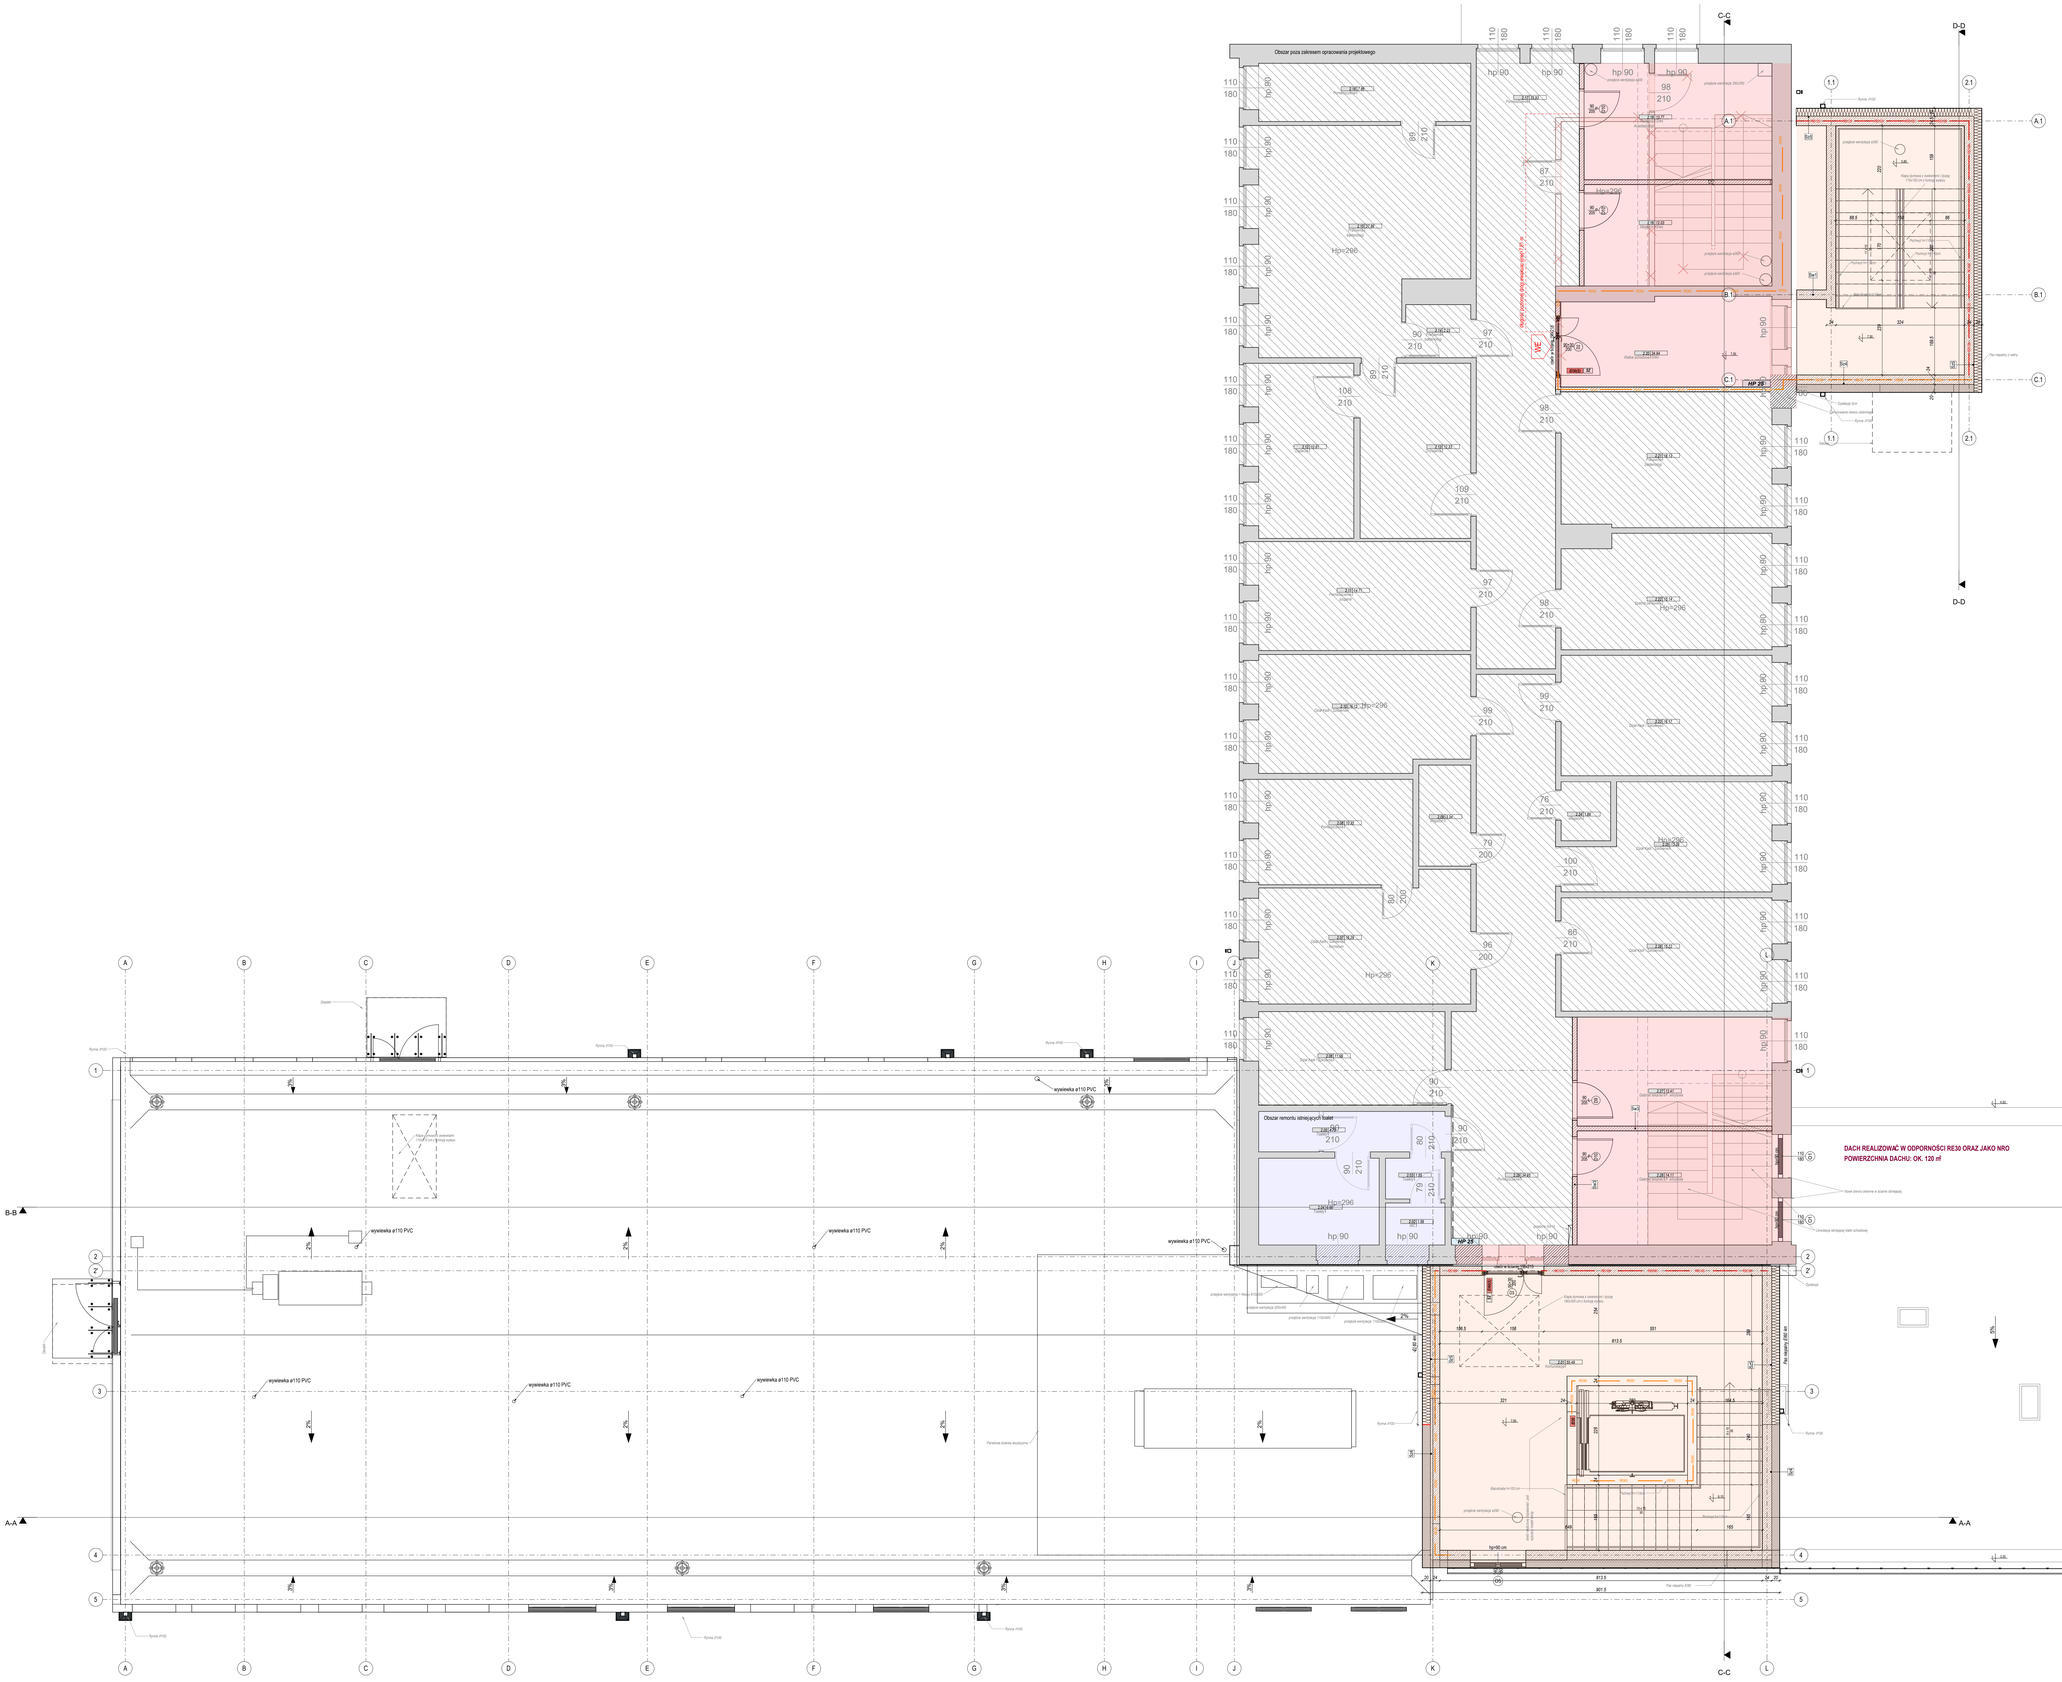
Obszar poza zakresem opracowania projektowego
Obszar remontu istniejących toalet
Obszar poziomu posadzki zgodny z poz. 0,0 m
DACH REALIZOWAĆ W ODPORNOŚCI RE30 ORAZ JAKO NRO
POWIERZCHNIA DACHU: OK. 120 m²
C-C
D-D
A-A
B-B
wywietrzenia ø110 PVC
Rynna ø100
Rura spustowa ø100
Daszek
Pas nośny z płyt
Pas nośny z płyt 600 mm
Pas nośny 1200
Parapet
Attyka
Świetlik
Zadaszenie
Zejście do piwnicy
Rura spustowa ø100 - przejście przez dach
Rura spustowa ø100 - przejście przez ścianę attyki
Rura spustowa ø100 - przejście przez ścianę
Rura spustowa ø100 - przejście przez ścianę attyki
Rura spustowa ø100 - przejście przez ścianę attyki
Rura spustowa ø100 - przejście przez ścianę attyki