
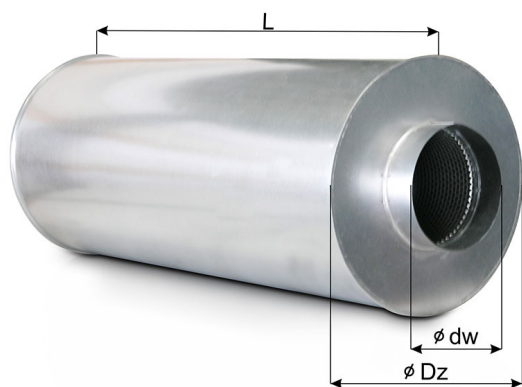


**Producent urządzeń wentylacyjnych**

**TAR-200-1500-N**

Dobór tłumika:


Średnica wewnętrzna	dw=	200 mm
Średnica zewnętrzna	Dz=	400 mm
Długość tłumika	L=	1500 mm
Przyłącze	J=	N
Ciężar	m=	32 kg

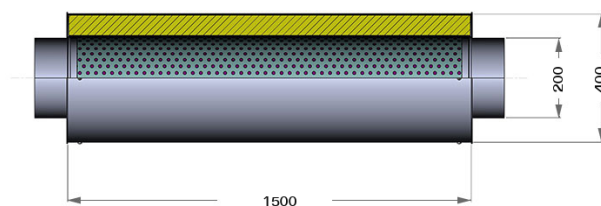

Parametry przepływu:

Przepływ objętościowy powietrza	V=	300 m <sup>3</sup> /h
Prędkość powietrza	w=	2.7 m/s
Strata ciśnienia	dp=	<10 Pa

Skuteczność tłumienia:

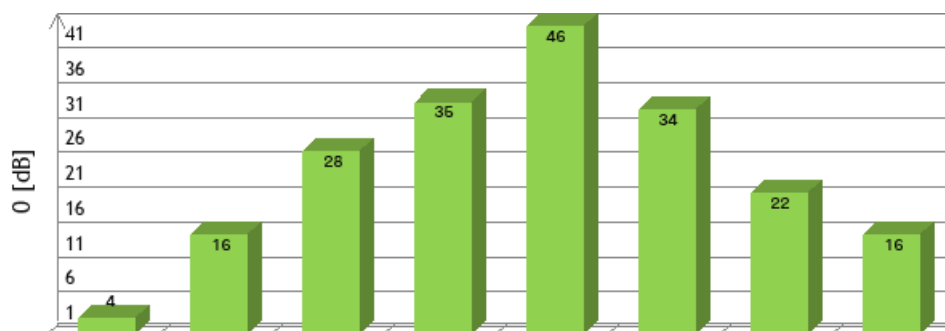

Częstotliwość:

Skuteczność tłumienia:

f=	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	[Hz]
Dt=	4	16	28	35	46	34	22	16	[dB]