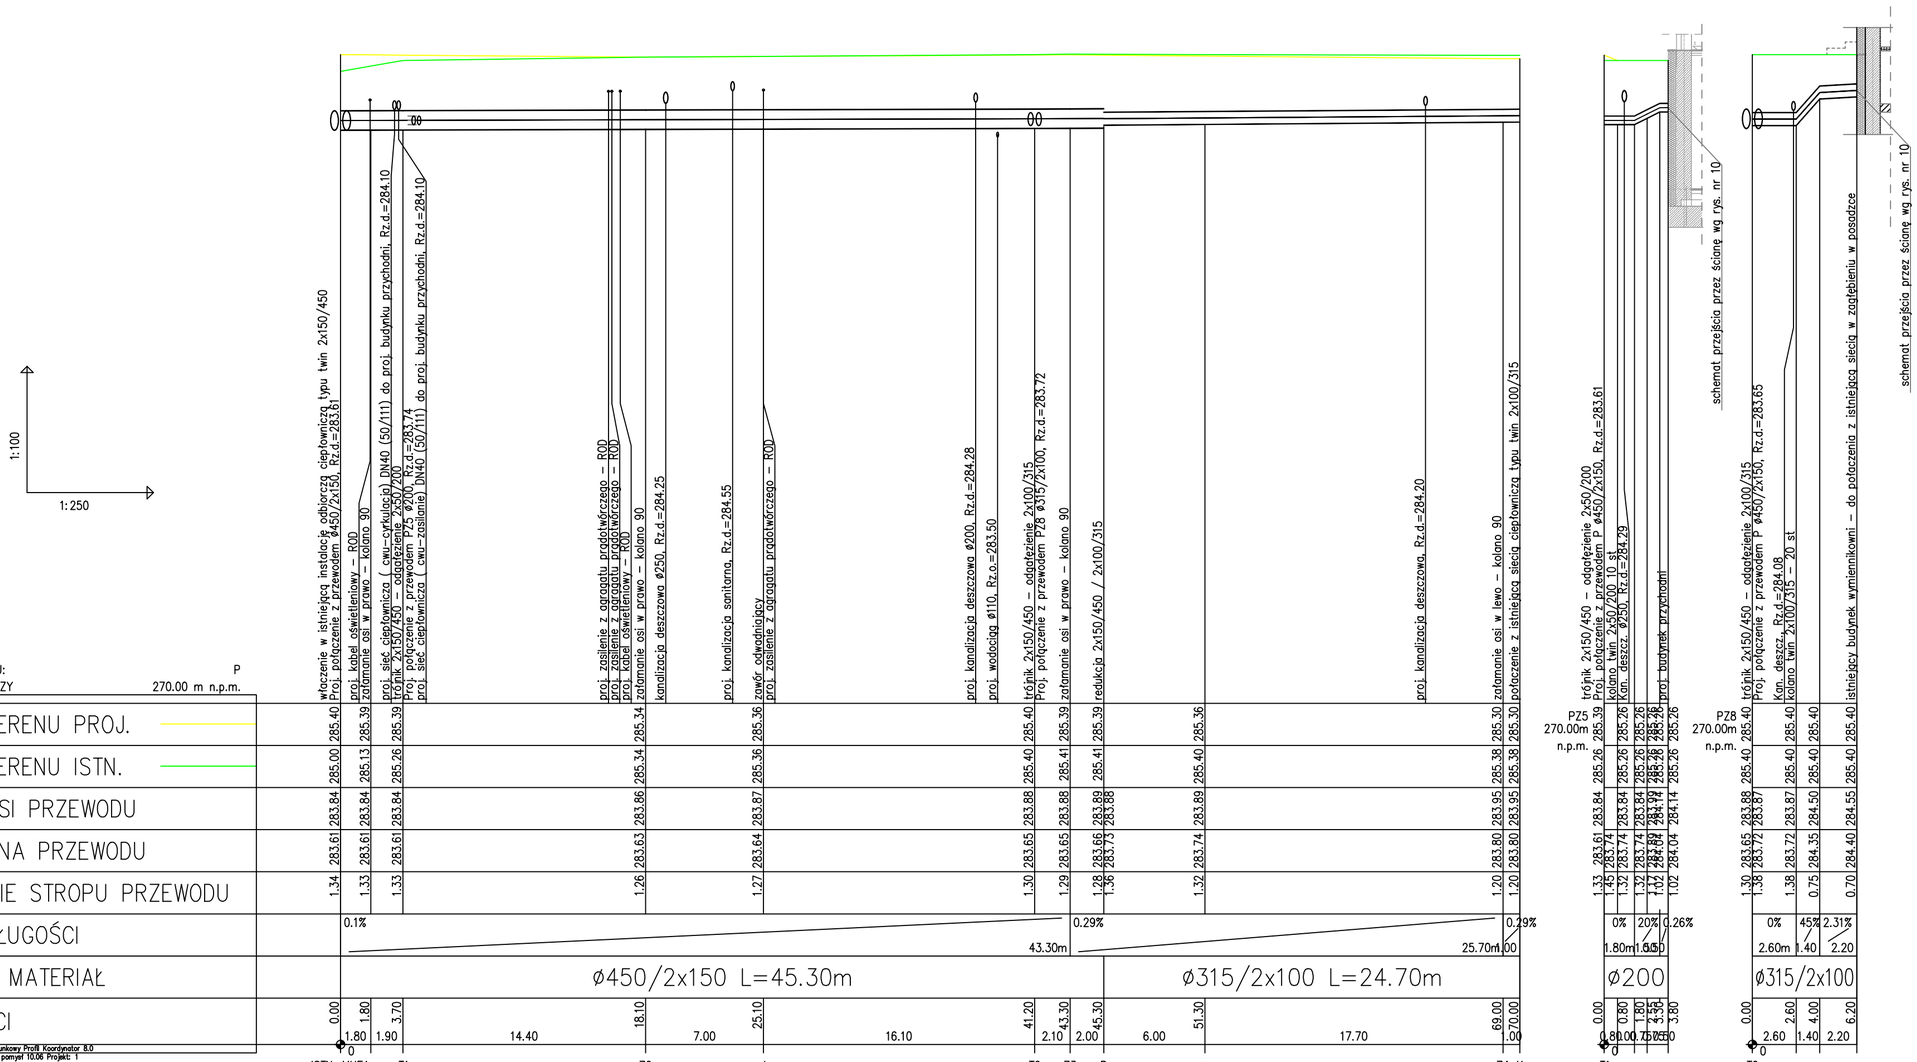
1:100
1:250
OZNACZENIE PROFILU: P
POZIOM PORÓWNAWCZY 270.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU PROJ.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI PRZEWODU
RZĘDNA DNA PRZEWODU
ZAGŁĘBIENIE STROPU PRZEWODU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
włączenie w istniejącą instalację odbiorczą ciepłowniczą typu twin 2x150/450
Proj. połączenie z przewodem ø450/2x150, Rz.d.=283.61
proj. kabel oświetleniowy – ROD
zatłamanie osi w prawo – kolano 90
proj. sieć ciepłownicza (cwu–cyrkulacja) DN40 (50/111) do proj. budynku przychodni, Rz.d.=284.10
trójnik 2x150/450 – odgałęzienie 2x50/200
Proj. połączenie z przewodem PZ5 ø200, Rz.d.=283.74
proj. sieć ciepłownicza (cwu–zasilanie) DN40 (50/111) do proj. budynku przychodni, Rz.d.=284.10
proj. zasilenie z agregatu prądotwórczego – ROD
proj. zasilenie z agregatu prądotwórczego – ROD
proj. kabel oświetleniowy – ROD
zatłamanie osi w prawo – kolano 90
kanalizacja deszczowa ø250, Rz.d.=284.25
proj. kanalizacja sanitarna, Rz.d.=284.55
zawór odwadniający
proj. zasilenie z agregatu prądotwórczego – ROD
proj. kanalizacja deszczowa ø200, Rz.d.=284.28
proj. wodociąg ø110, Rz.o.=283.50
trójnik 2x150/450 – odgałęzienie 2x100/315
Proj. połączenie z przewodem PZ8 ø315/2x100, Rz.d.=283.72
zatłamanie osi w prawo – kolano 90
redukcja 2x150/450 / 2x100/315
proj. kanalizacja deszczowa, Rz.d.=284.20
zatłamanie osi w lewo – kolano 90
połaczenie z istniejącą siecią ciepłowniczą typu twin 2x100/315
0.1%
0.29%
0.29%
43.30m
25.70m
ø450/2x150 L=45.30m
ø315/2x100 L=24.70m
ISTN. MUFA
Z1
T1
Z2
uk
T2
Z3
R
zp
Z4
K
trójnik 2x150/450 – odgałęzienie 2x50/200
Proj. połączenie z przewodem P ø450/2x150, Rz.d.=283.61
kolano twin 2x50/200 10 st
Kon. deszcz. ø250, Rz.d.=284.29
PZ5
270.00m
n.p.m.
0%
20%
0.26%
1.80m
1.80
0.50
ø200
proj. budynek przychodni
schemat przejścia przez ścianę wg rys. nr 10
trójnik 2x150/450 – odgałęzienie 2x100/315
Proj. połączenie z przewodem P ø450/2x150, Rz.d.=283.65
Kon. deszcz., Rz.d.=284.08
kolano twin 2x100/315 – 20 st
PZ8
270.00m
n.p.m.
0%
45%
2.31%
2.60m
1.40
2.20
ø315/2x100
istniejący budynek wymiennikowni – do połaczenia z istniejącą siecią w zagłębieniu w posadzce
schemat przejścia przez ścianę wg rys. nr 10
0.00
0.80
1.80
3.55
3.80
2.60
1.40
4.00
6.20
T1
T2

| | | |